



STRUKTURELLA DETALJER	TYP
D-10	SOCKEL
D-11	SOCKEL
D-13	SOCKEL, EFTERMONTERADE BESLAG
D-14	SOCKEL, SKURET ELEMENT
D-20	INFÄSTNING TILL RÖRPELARE
D-21	INFÄSTNING TILL BETONGPELARE
D-22	INFÄSTNING TILL TRÄPELARE
D-23	INFÄSTNING TILL H-PELARE, VEMO
D-24	INFÄSTNING TILL RÖRPELARE, BEKLÄDD VÄGG
D-25	INFÄSTNING TILL BETONGPELARE, VEMO
D-30	YTTERHÖRN, RÖRPELARE
D-31	YTTERHÖRN, RÖRPELARE, TYP 2
D-32	YTTERHÖRN, BETONGPELARE
D-33	YTTERHÖRN, BETONGPELARE, TYP 2
D-34	YTTERHÖRN, H-PELARE
D-35	YTTERHÖRN, H-PELARE, TYP 2
D-36	YTTERHÖRN, TJOCK STÅLPELARE, VEMO-INFÄSTNING
D-37	YTTERHÖRN, TJOCK STÅLPELARE, VEMO-INFÄSTNING TYP 2
D-38-1 / D-38-2	YTTERHÖRN, BETONGPELARE, VEMO-INFÄSTNING TYP I / TYP 2
D-39	INNERHÖRN, RÖRPELARE
D-40	INNERHÖRN, RÖRPELARE, TYP 2
D-41	TAKFOTSEKTION, FÖRHÖJD TAKFOT
D-42	ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH TAK
D-50	VENTILERAD TAKFOT
D-51	MELLANVÄGG, ÖVRE KANTEN OCH FOT
D-53	MELLANVÄGG, ÖVRE KANTEN OCH FOT, VERTIKAL MONTERING
D-60	GLASFASAD OCH FÖNSTER, VERTIKAL SNITT
D-61	GLASFASAD OCH FÖNSTER, HORISONTELL SNITT
D-62	UTÅTÖPPNANDE FÖNSTER, VERTIKAL SNITT
D-63	UTÅTÖPPNANDE FÖNSTER, HORISONTELL SNITT
D-64	INÅTÖPPNANDE FÖNSTER, VERTIKAL SNITT
D-65	INÅTÖPPNANDE FÖNSTER, HORISONTELL SNITT
D-70	UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR, VERTIKAL SNITT
D-71	UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR, HORISONTELL SNITT
D-100	ELEMENTSKARV, VERTIKAL SNITT
D-101	SKARV MELLAN OLIKA ELEMENT TJOCKLEKAR, VERTIKALSNITT
D-102	VEMO-INFÄSTNING
D-103	INFÄSTNING AV VÄGGSTEGE

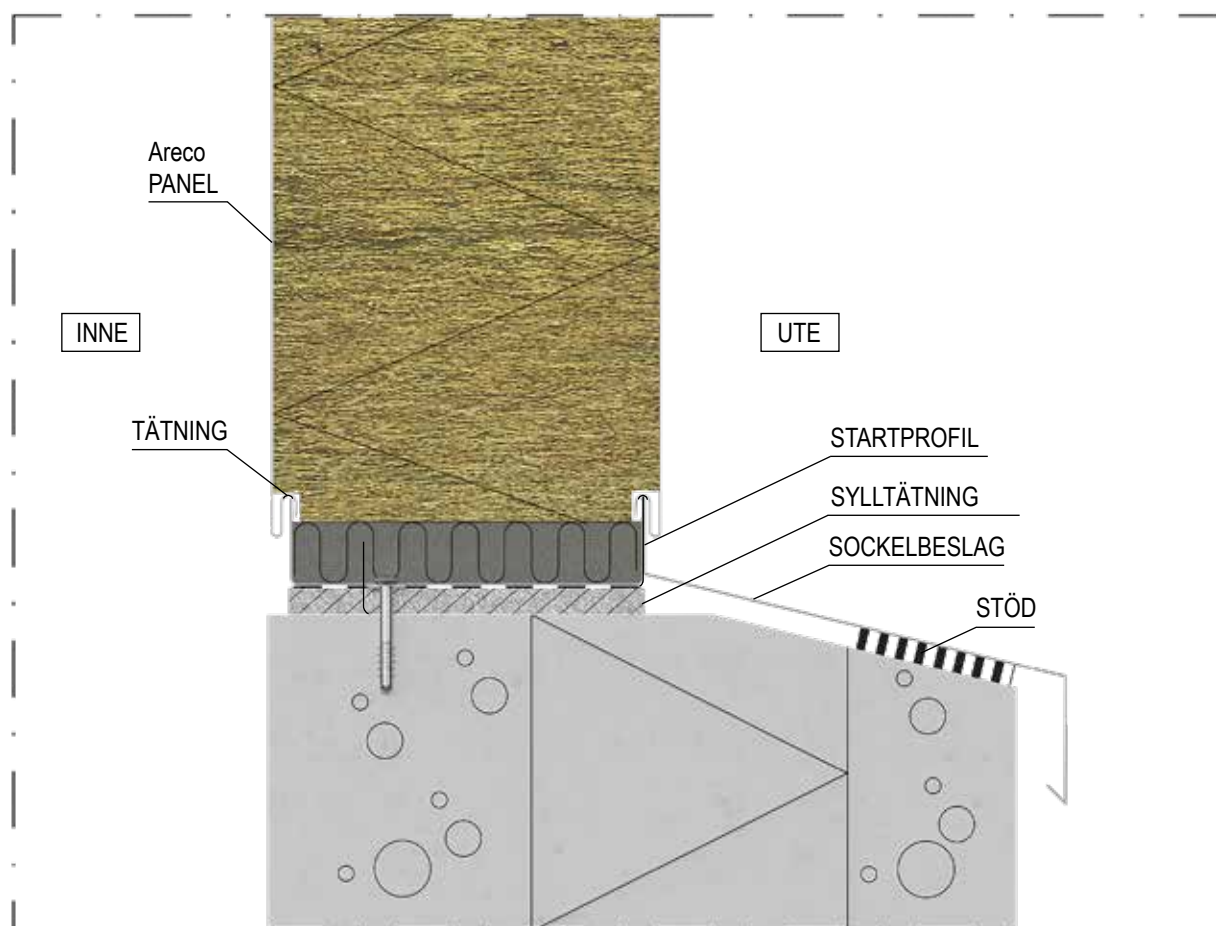


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

STARTPROFILERNS/SOCKELSKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTS MED ULL.
PANELENS AVSTÅND FRÅN SOCKELBETONGEN ~15 MM. ENSKILDA DETALJER
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUTÖR.

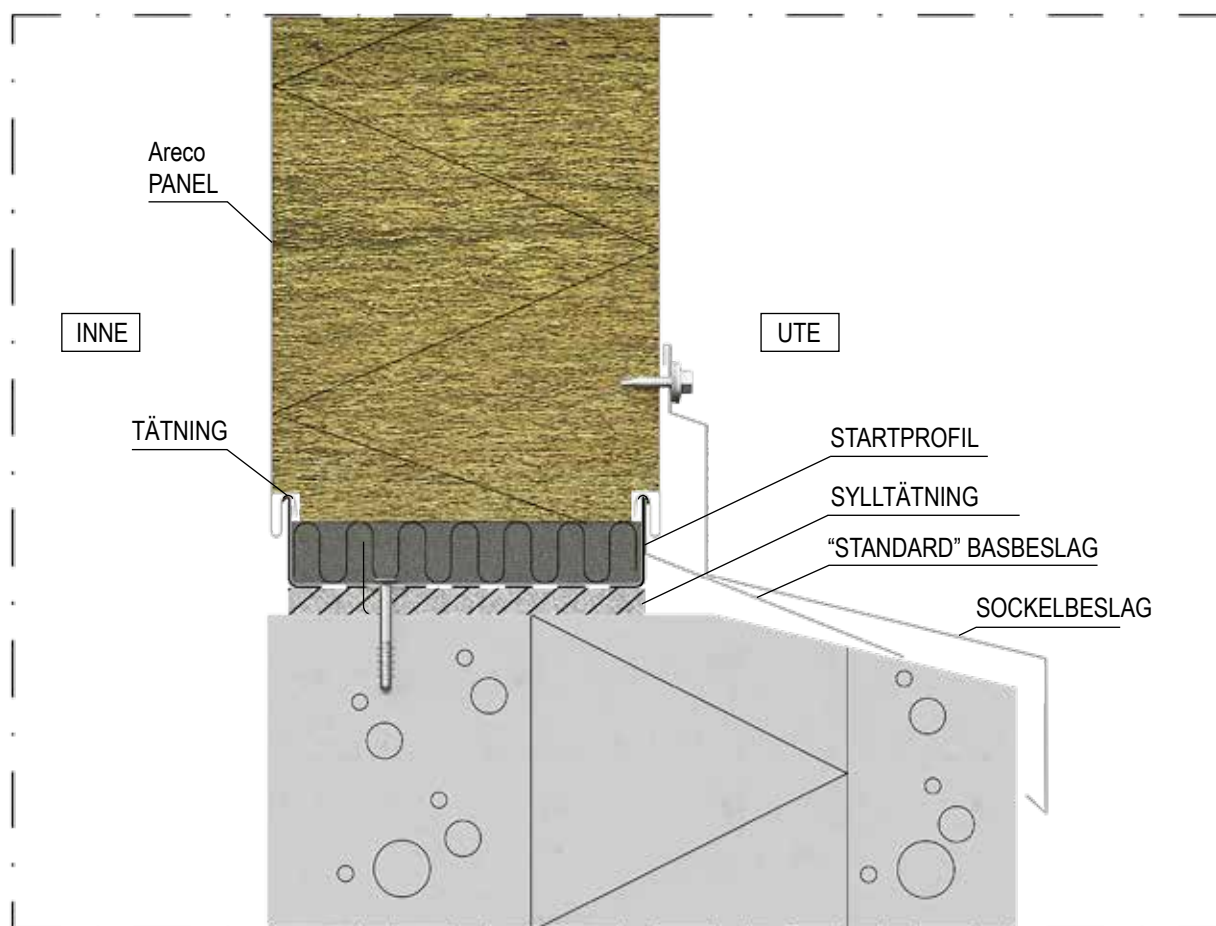


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

STARTPROFILENS/SOCKELSKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTAS MED ULL.
PANELENS AVSTÅND FRÅN SOCKELBETONGEN ~15 MM. ENSKILDA DETALJER
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.

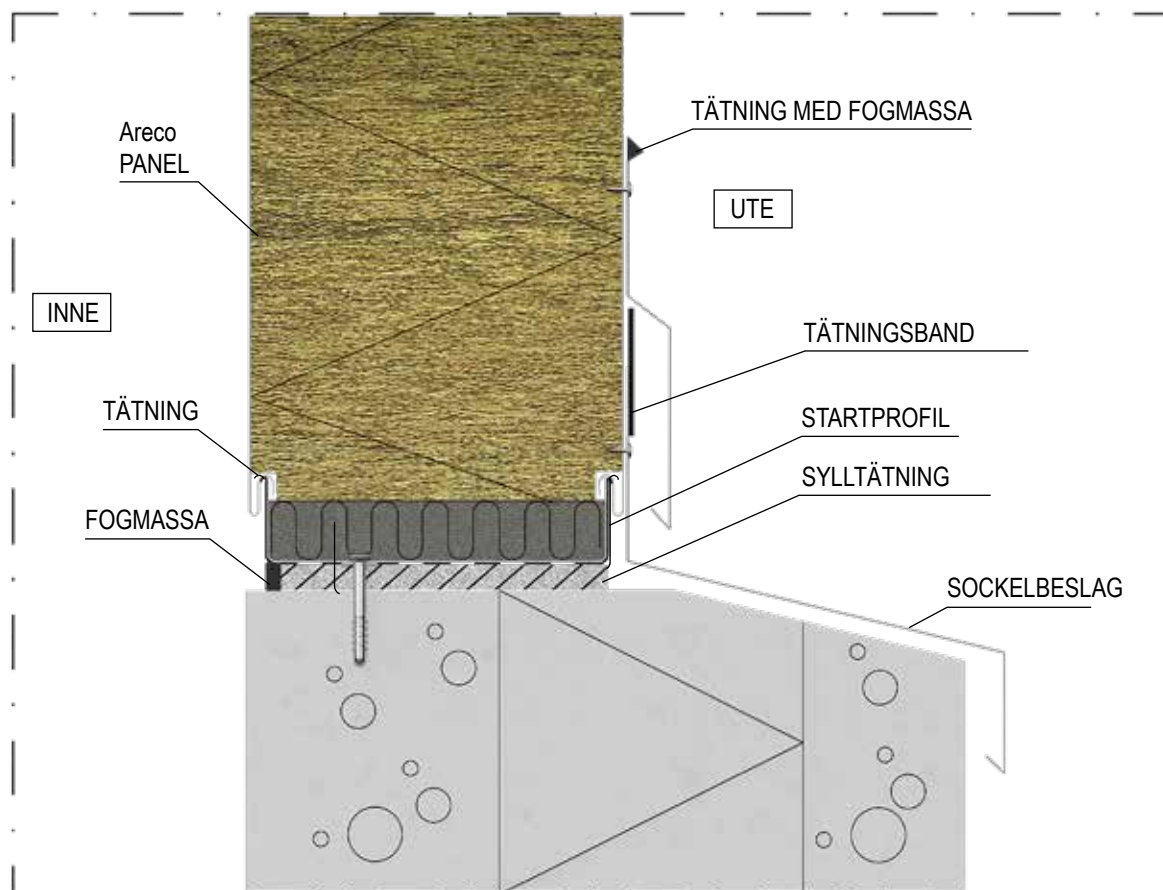


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

STARTPROFILENS/SOCKELSKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTAS MED ULL.
PANELENS AVSTÅND FRÅN SOCKELBETONGEN ~15 MM. ENSKILDA DETALJER
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.

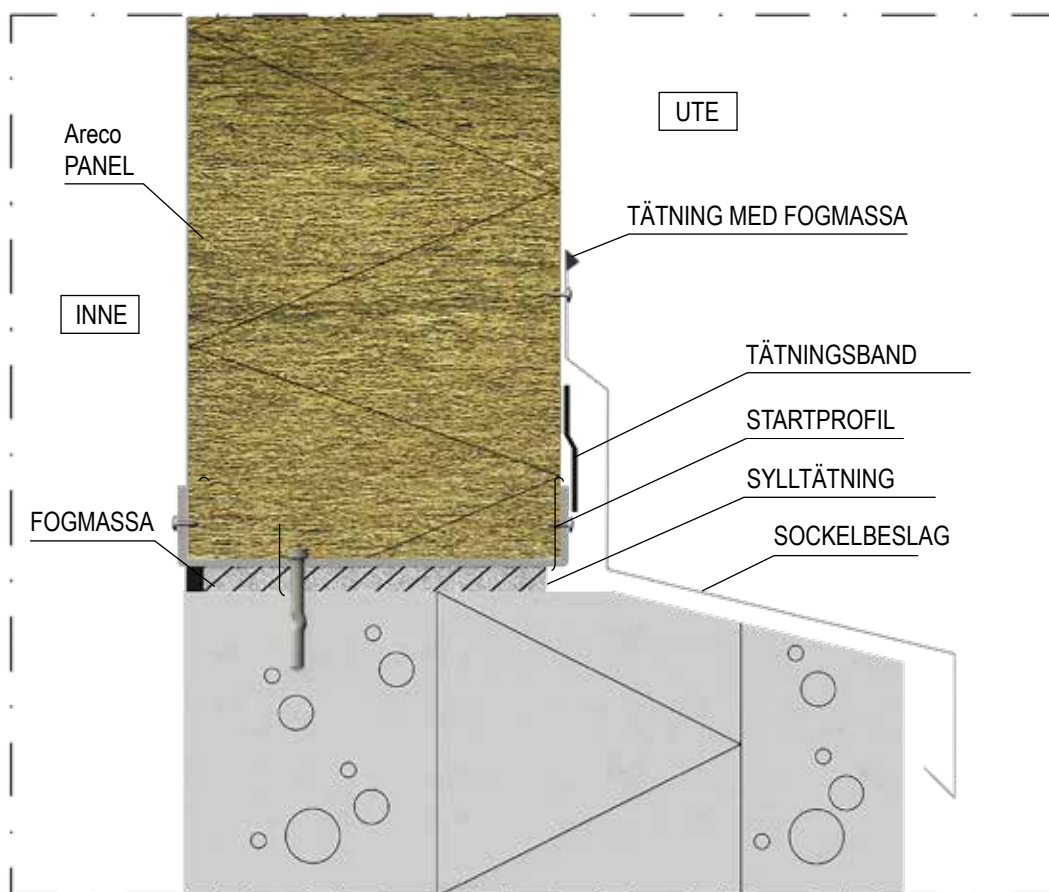


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

U-SKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTS MED ULL. ENSKILDA DETALJER
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.

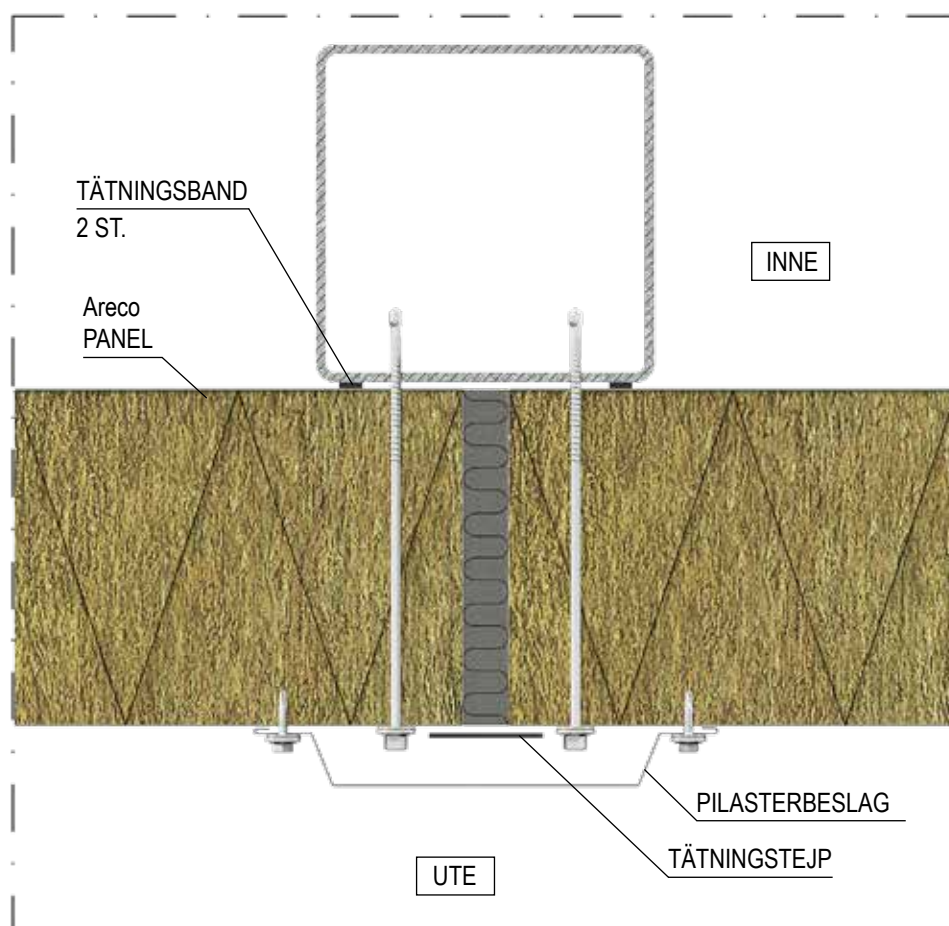

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER


MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20 MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED TÄT-
NINGSTEJP > 60 MM.

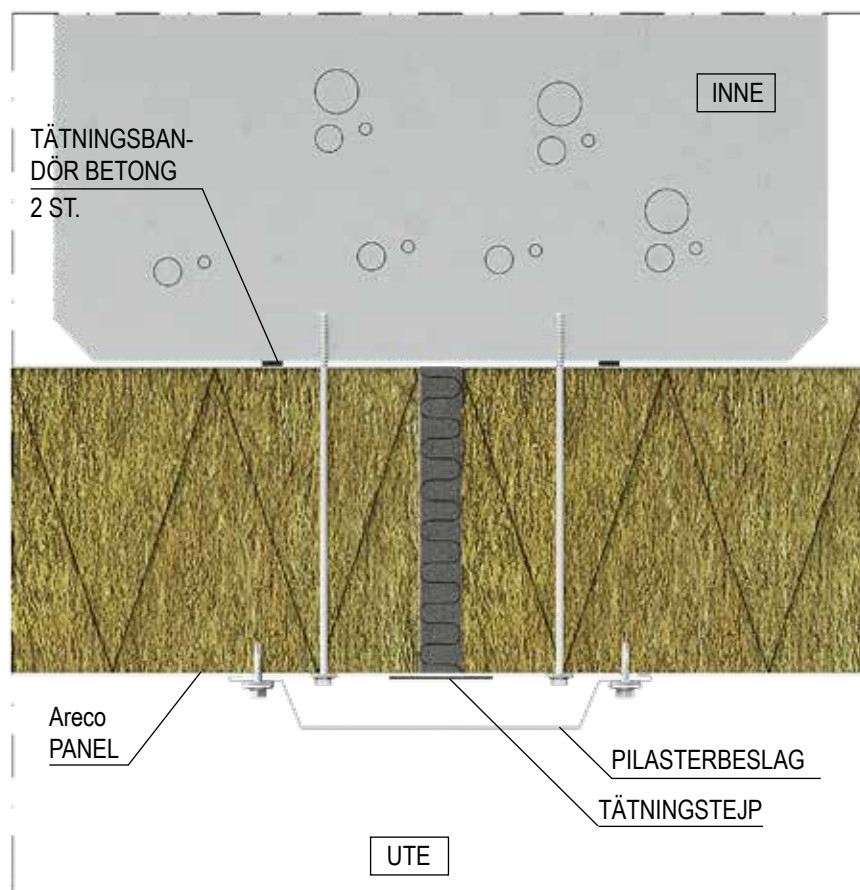

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER


MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20 MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSTEJP > 60 MM.

Areco SANDWIC HPANEL

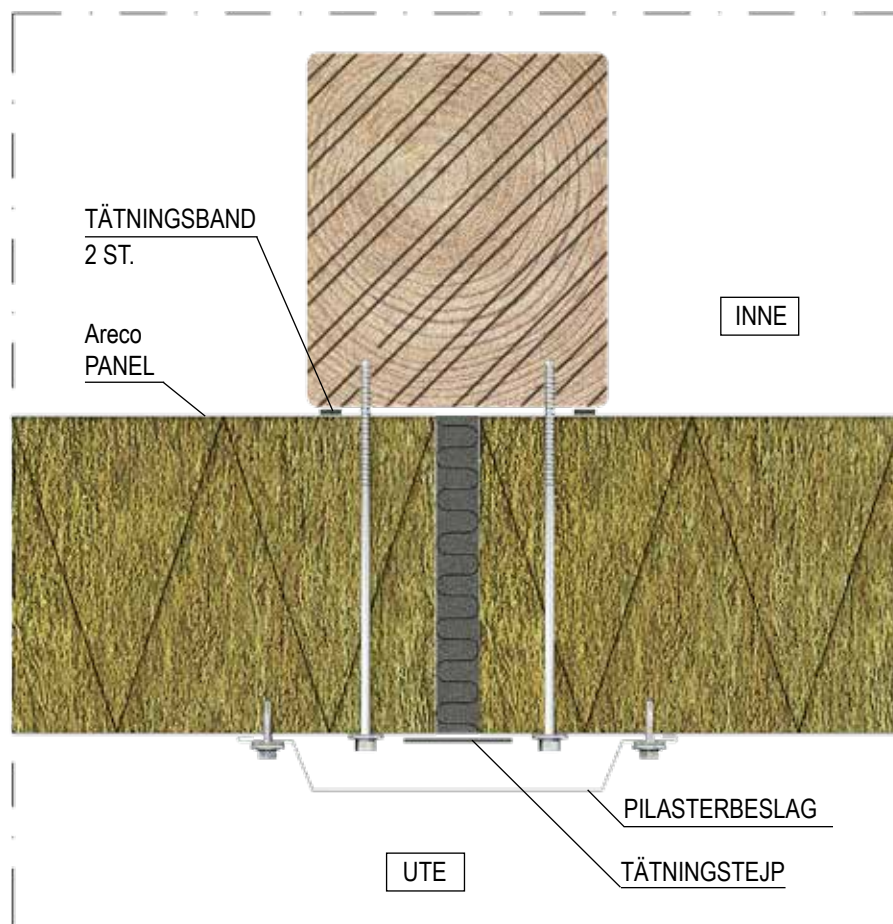


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20 MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED TÄT-
NINGSTEJP > 60 MM.

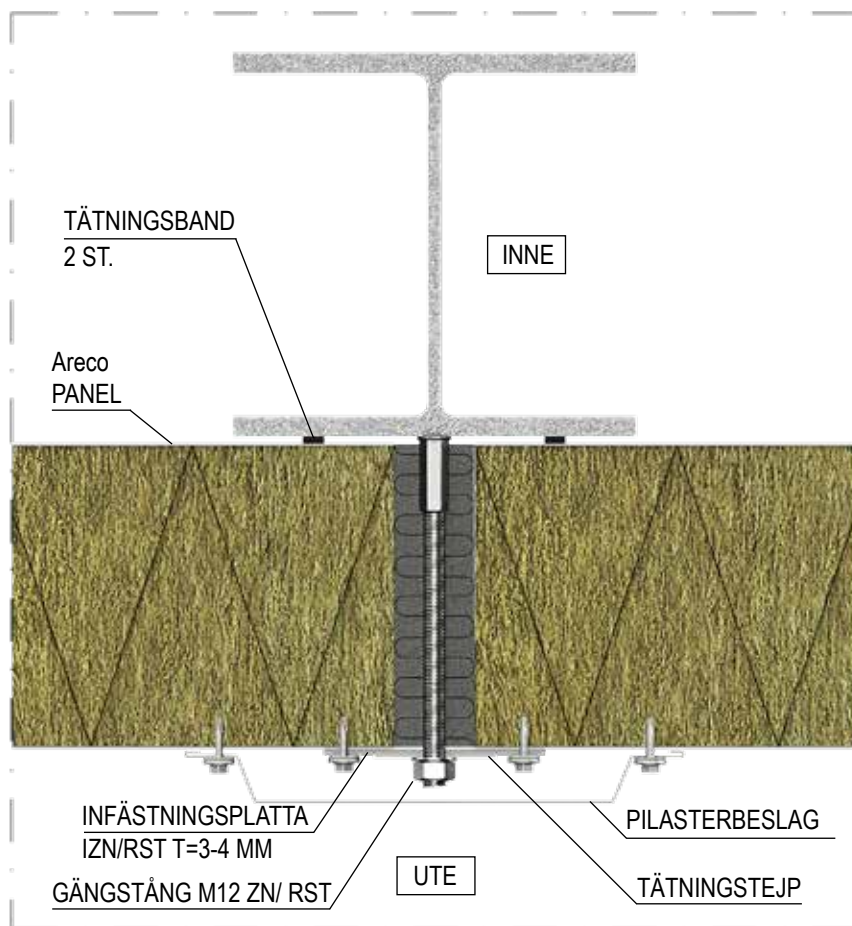


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN MIN. 40 MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSTEJP > 80 MM.

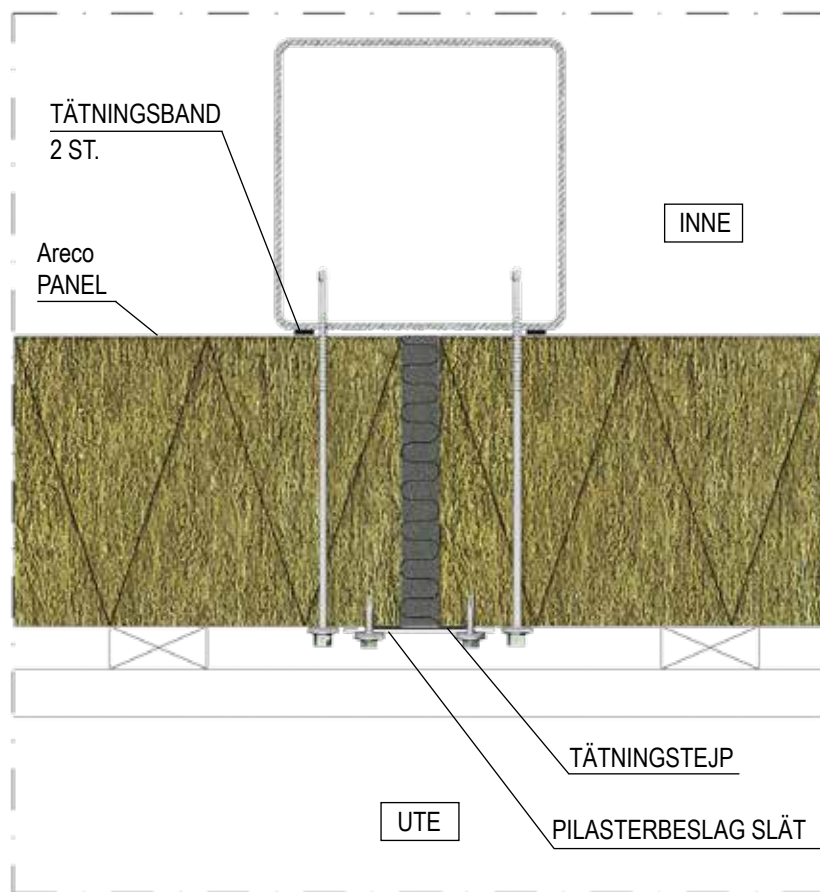


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSTEJP > 60 MM.

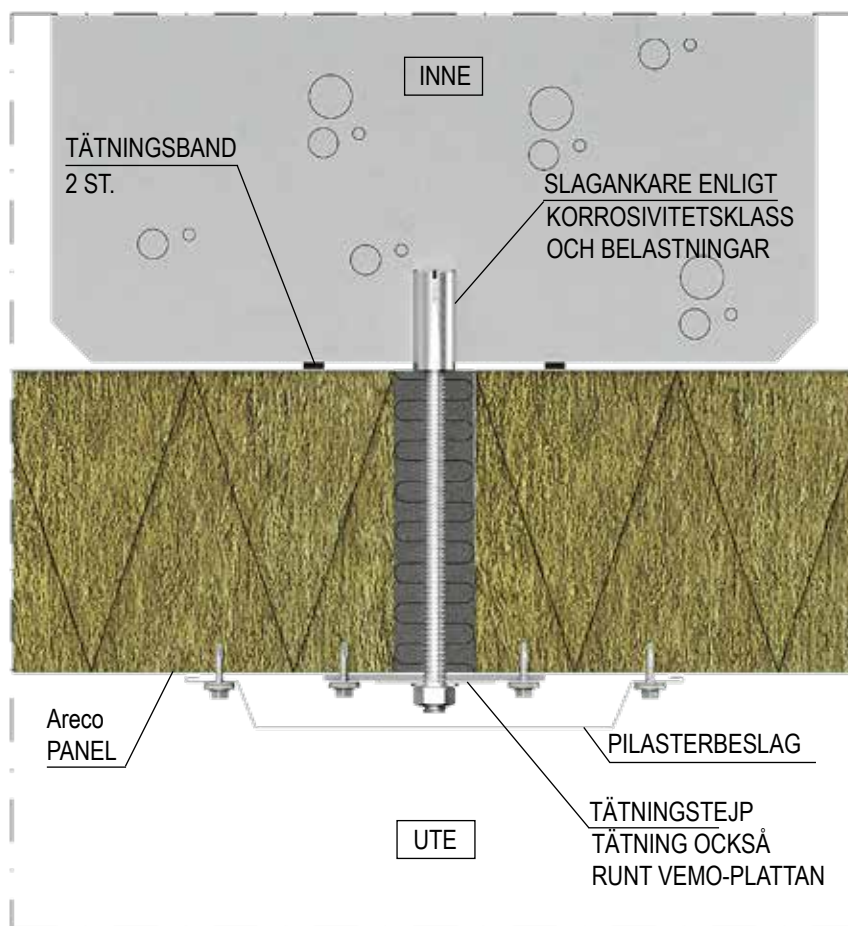


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN MIN. 40MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSTEJP > 80 MM.

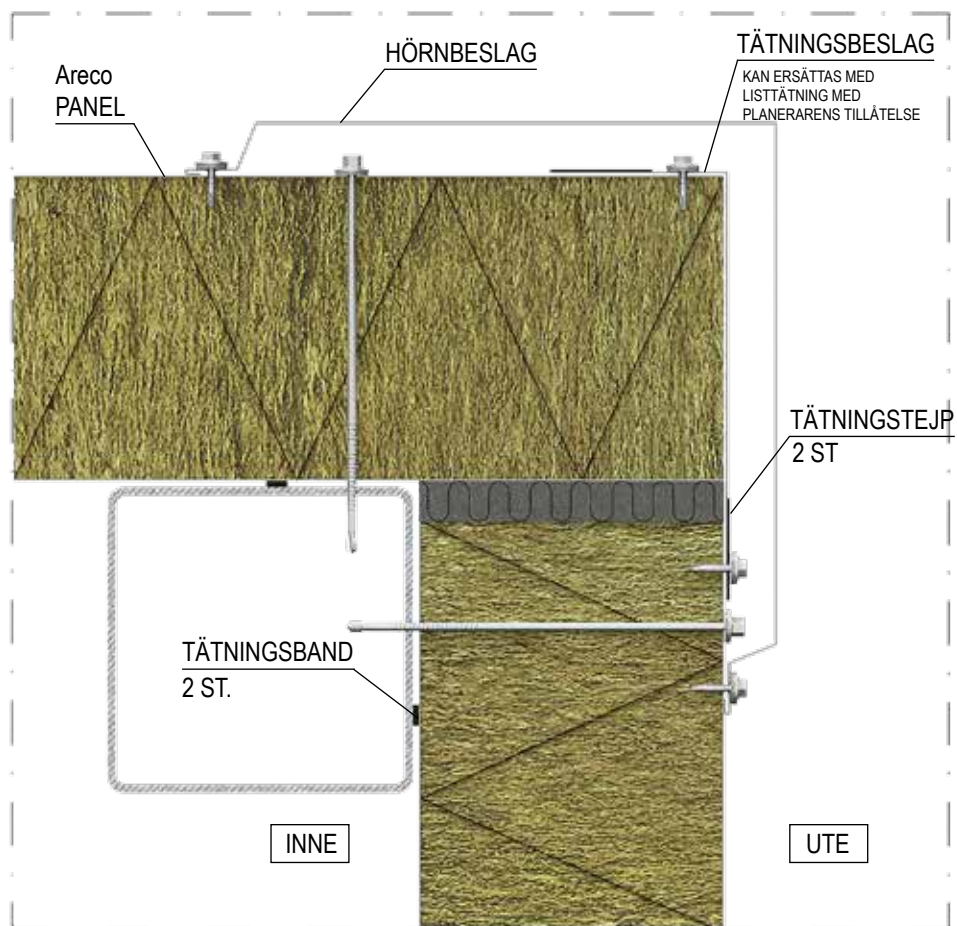


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSBESLAG.

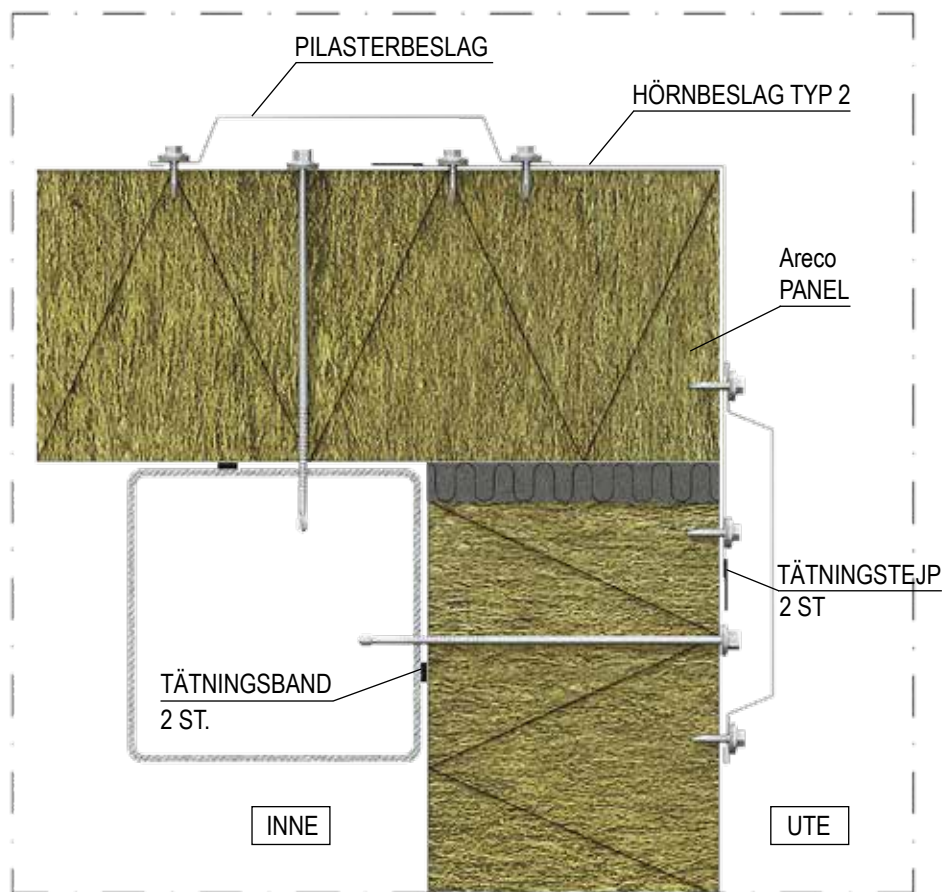


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
HÖRNBESLAG.
REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)

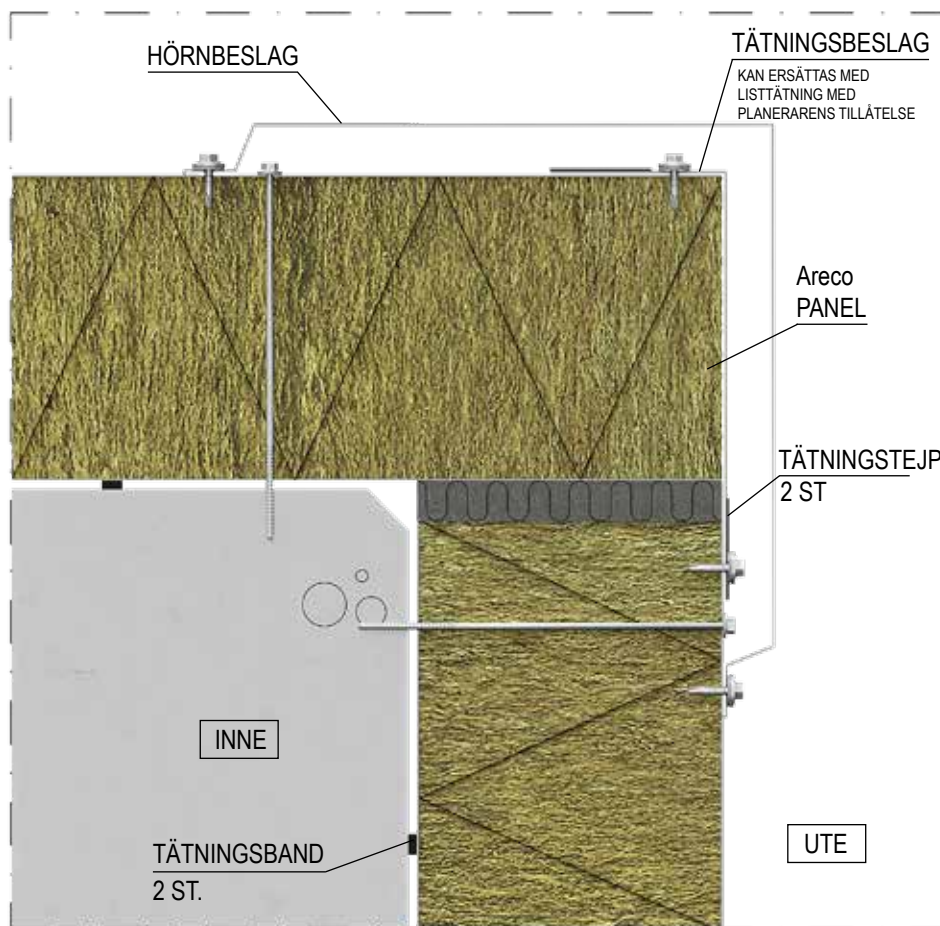


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSBESLAG.

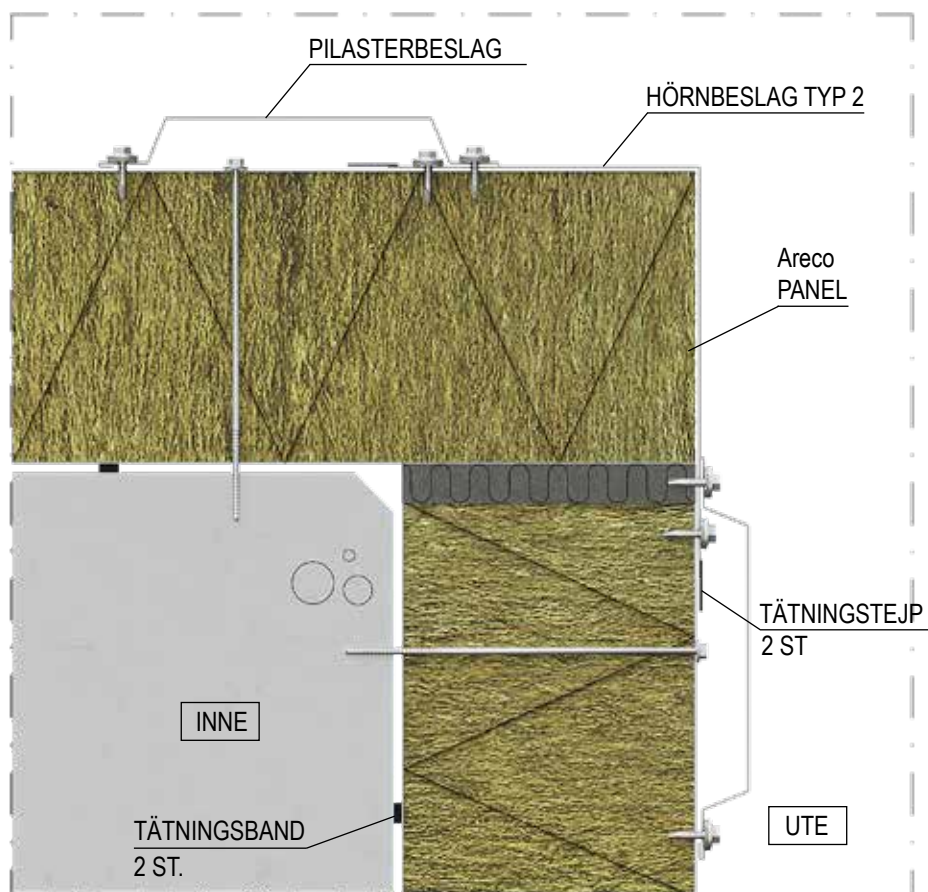


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
HÖRNBESLAG.
REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)

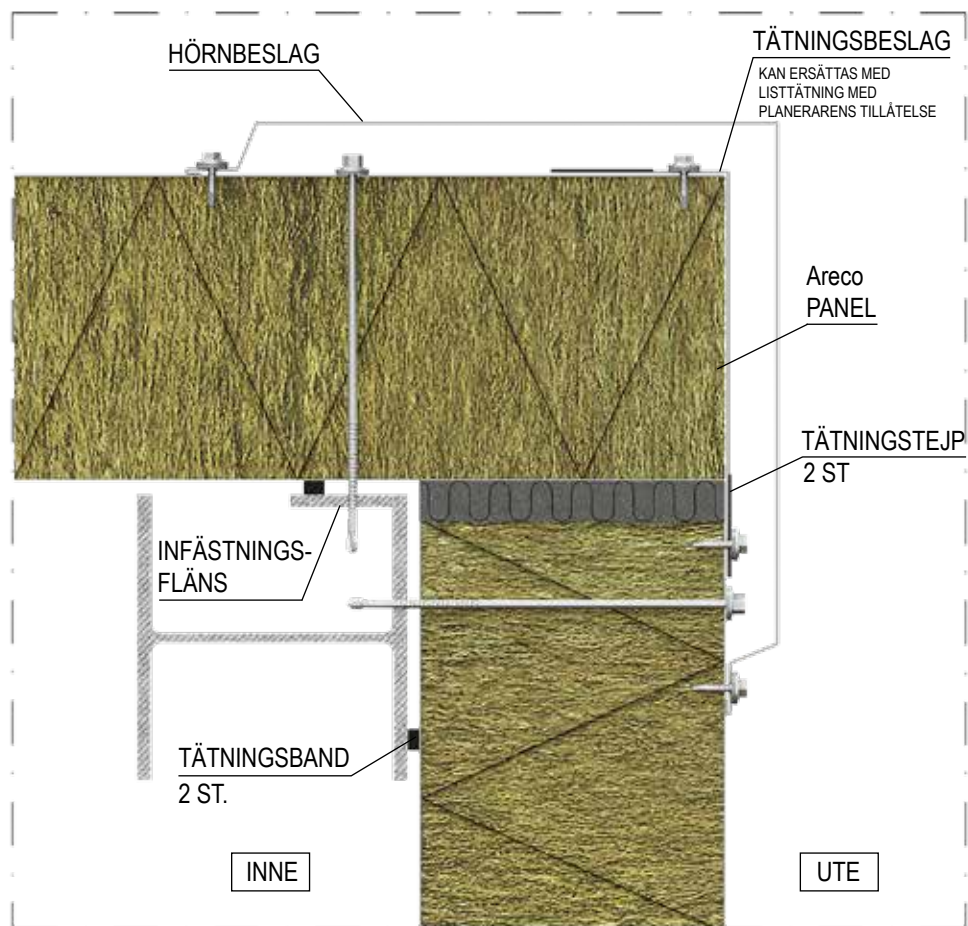


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSBESLAG.

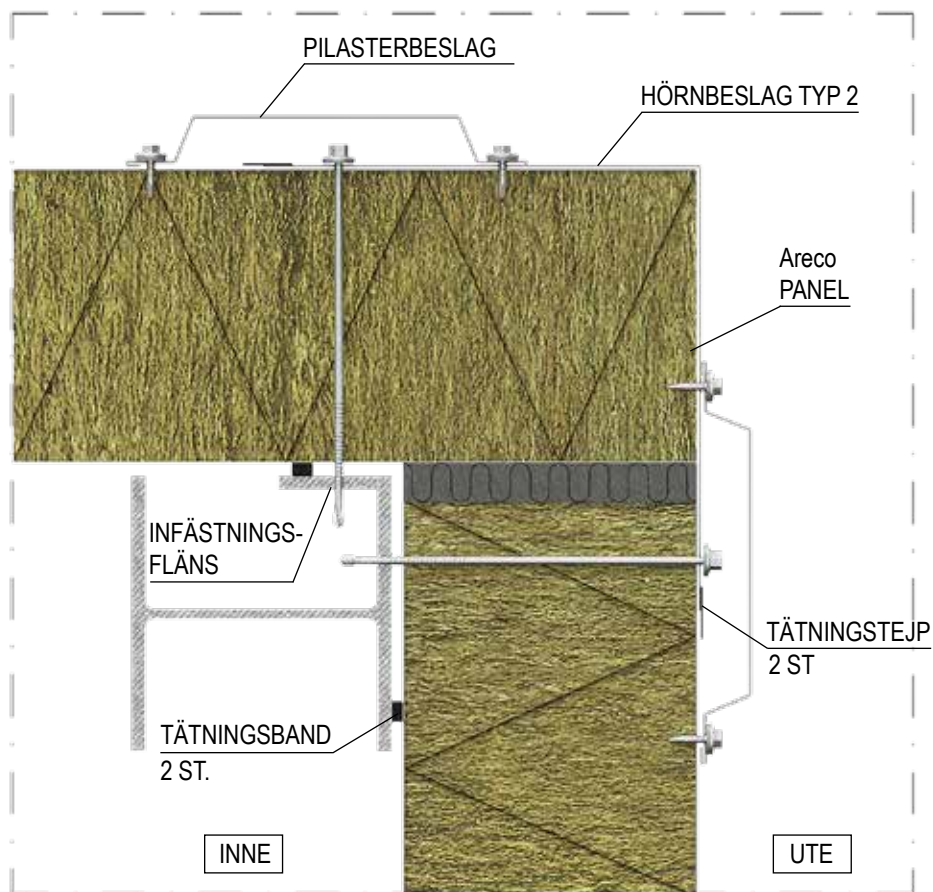

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER


MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
HÖRNBESLAG.
REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)

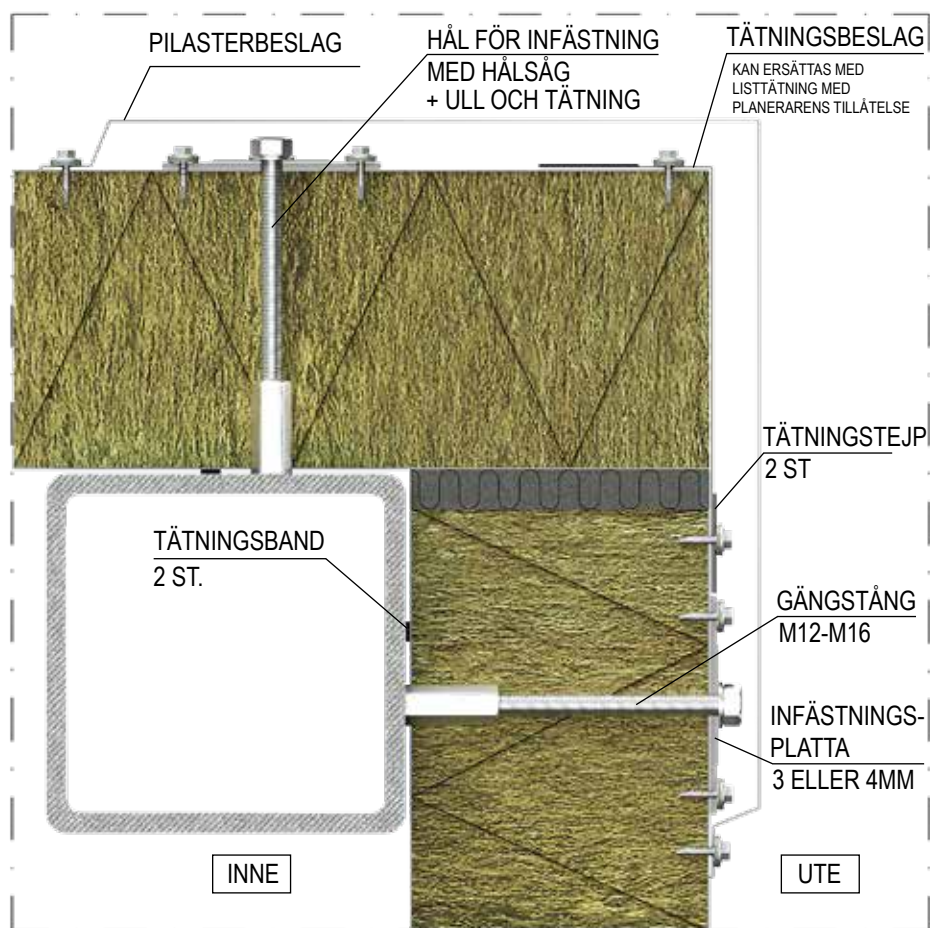

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTTAN TÄTAS.


- HYLSA MED INTERNA GÄNGÖR 35-50 MM, SVETSAD TILL STOMMEN.
- GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.
- INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

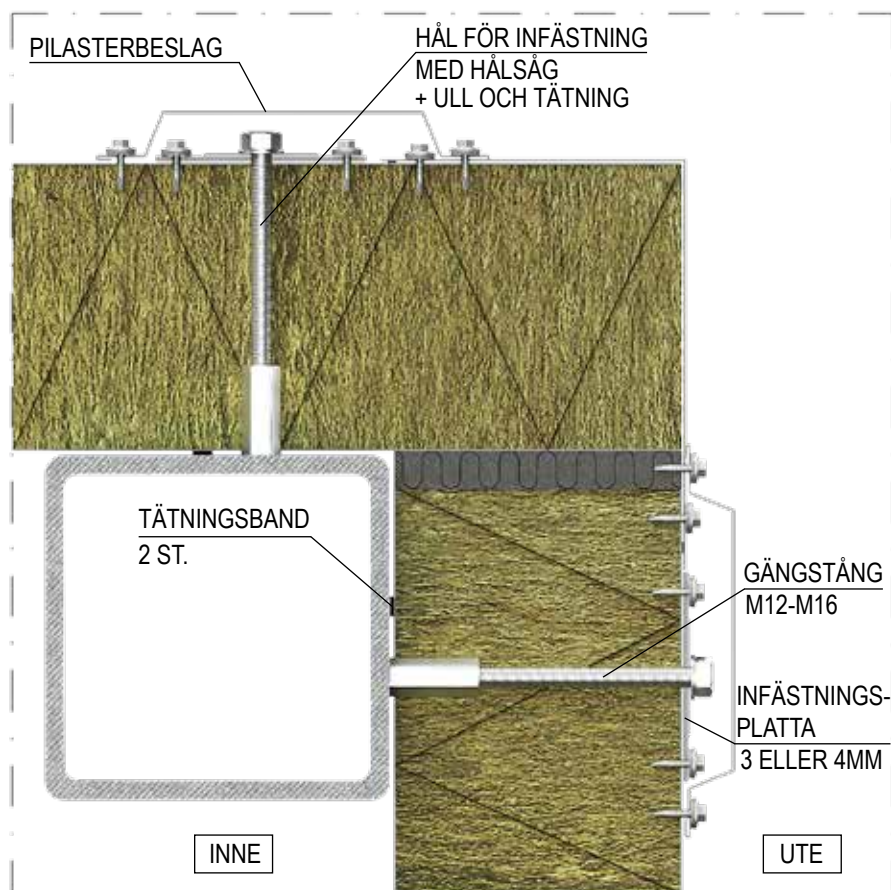

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS.
REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)


- HYLSA MED INTERNA GÄNGÖR 35-50 MM, SVETSAD TILL STOMMEN.
- GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.
- INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

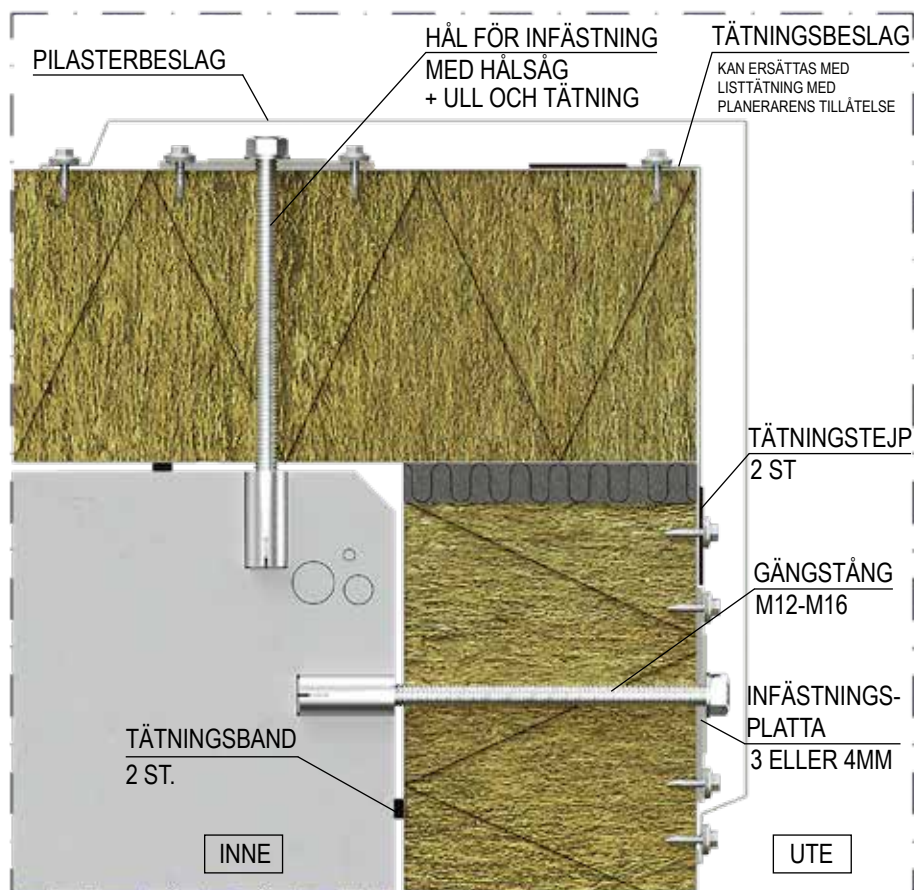

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS.
REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)


- HYLSA MED INTERNA GÄNGÖR 35-50 MM, SVETSAD TILL STOMMEN.
- GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.
- INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

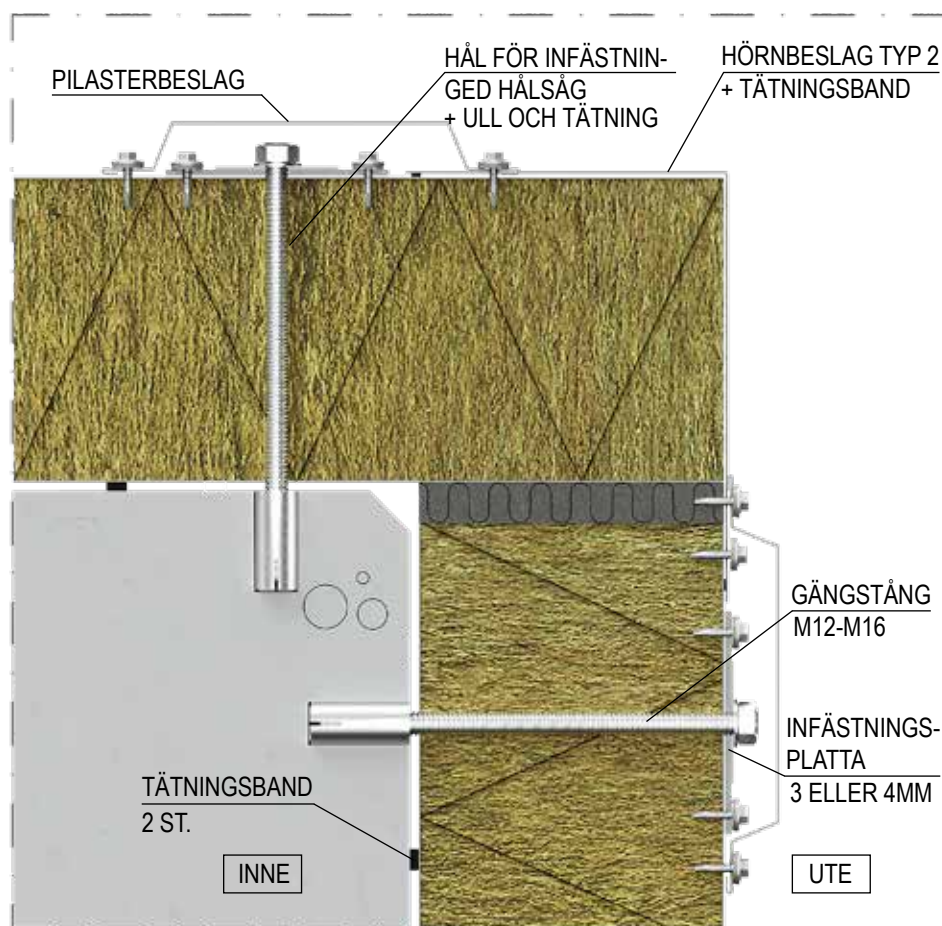

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER


MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS.
REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)

- SLAGANKARE ENLIGT KORROSIVITETSKLASS OCH BELASTNING.
- GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.
- INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

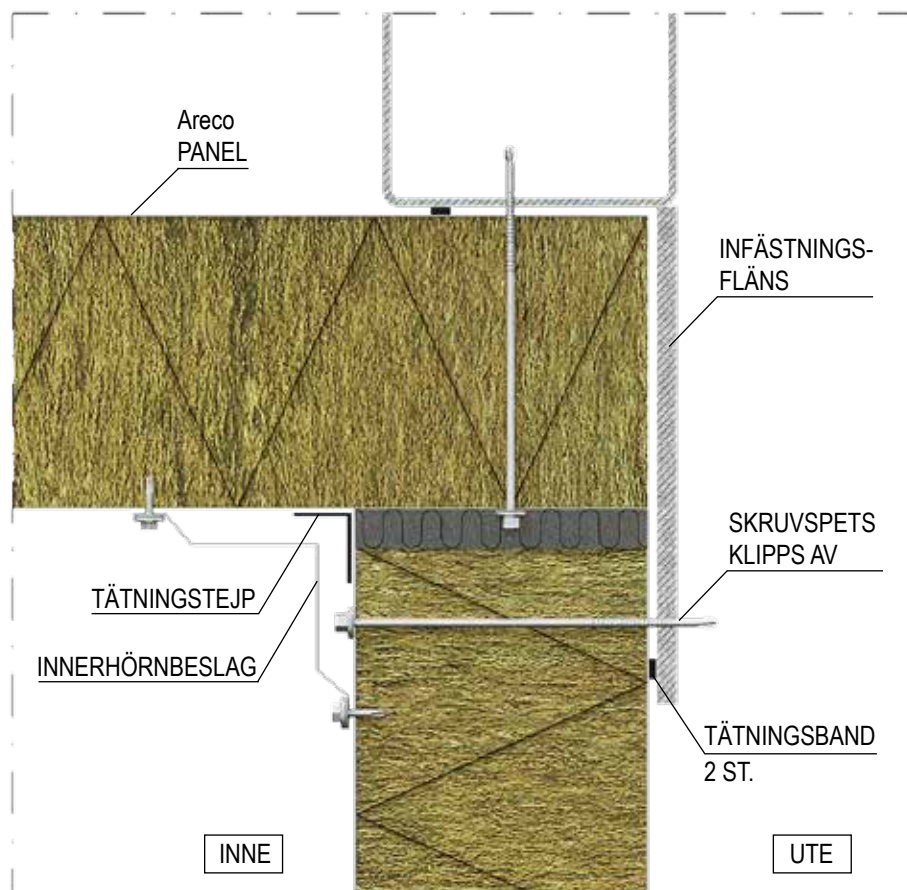


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSTEJP >60 MM.

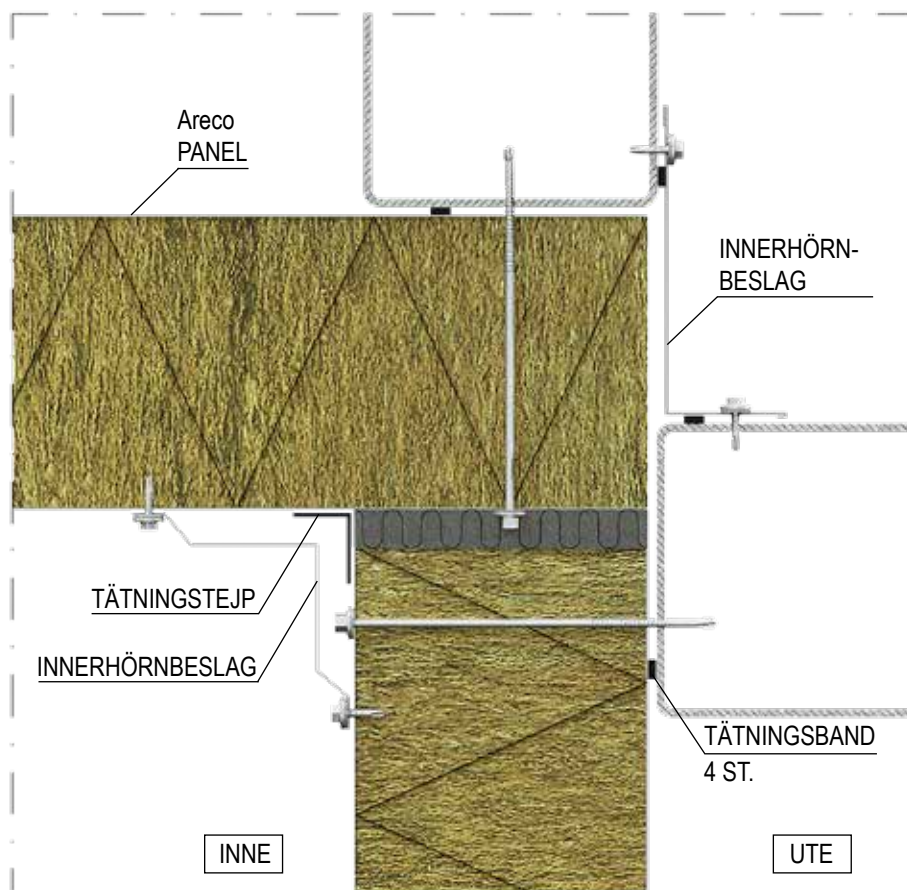


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.
INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD
FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED
TÄTNINGSTEJP >60 MM.

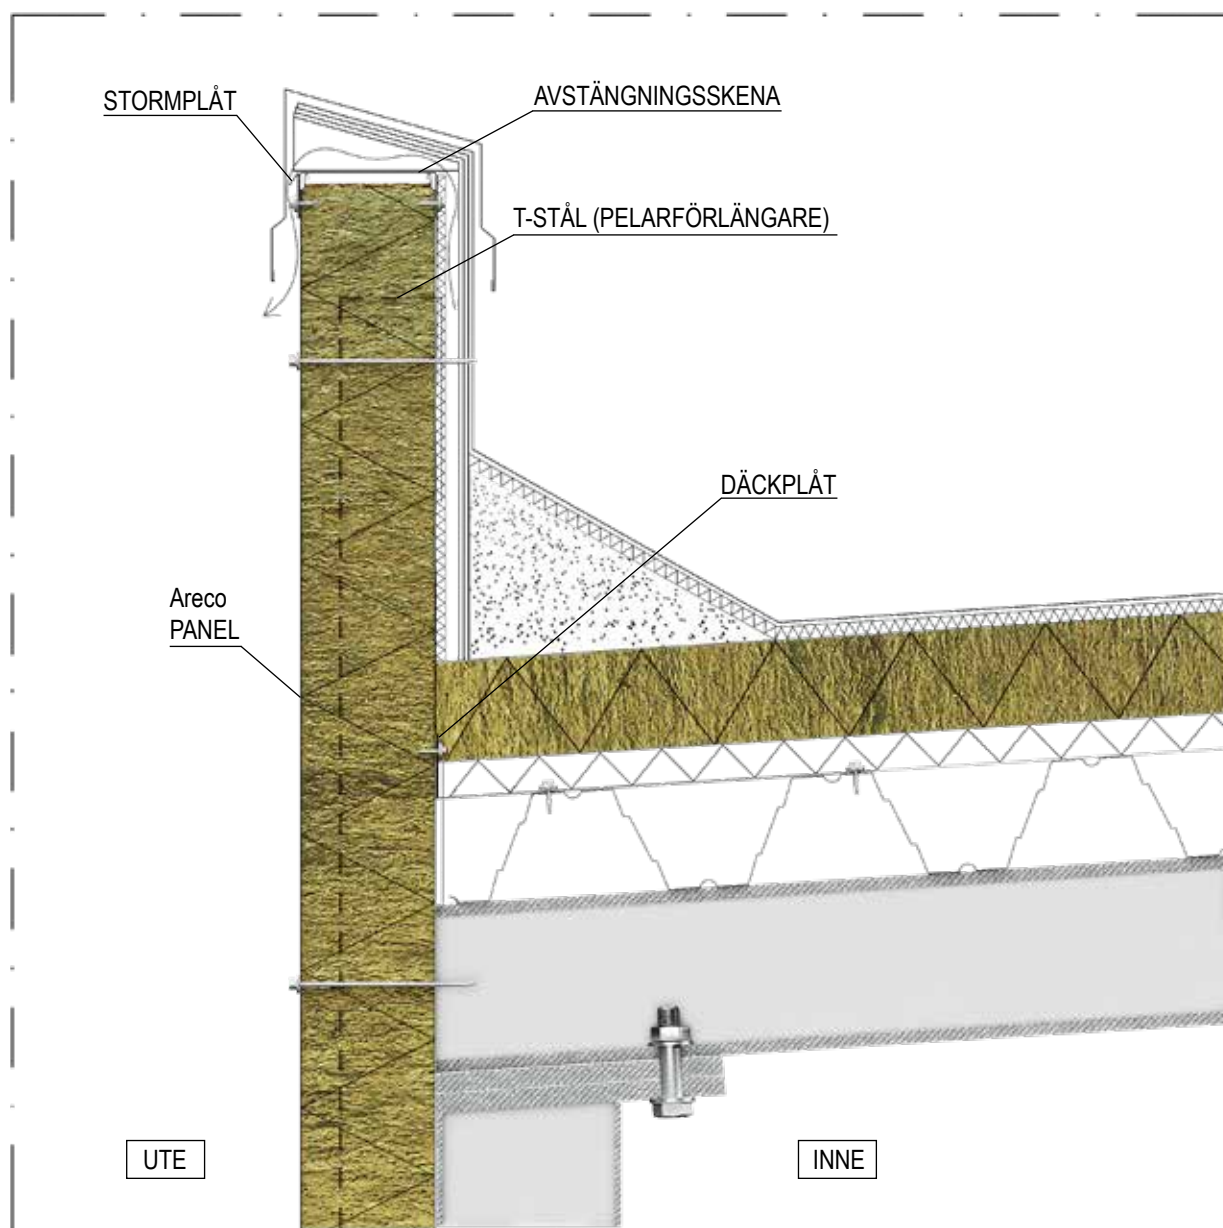

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER


STRUKTURELLA DETALJER OCH ISOLERING ENLIGT KONSTRUKTÖR.

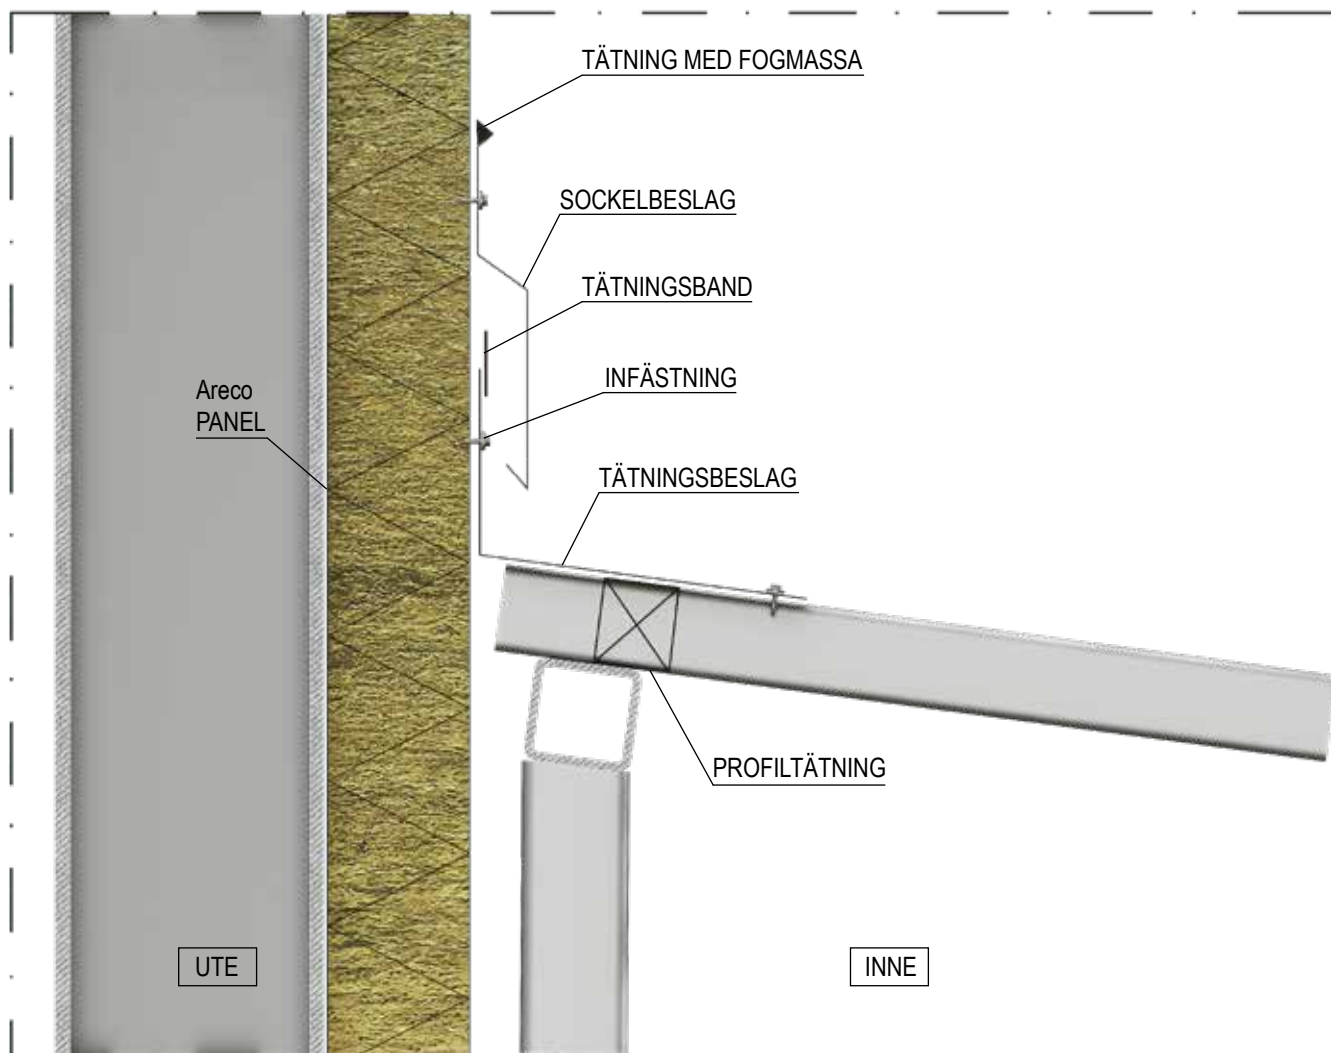

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

DÄCKPLÅTENS KLIPPBREDD 625 MM. DÄCKPLÅTEN INFÄSTS ENDAST PÅ YTTRE KANTEN OM RÖRELSE MELLAN BALDAKINEN OCH VÄGGEN MÅSTE MÖJLIGGÖRAS. STRUKTURELLA DETALJER, LUTNINGAR OCH INSULATION ENLIGT KONSTRUKTÖR.

Areco SANDWIC HPANEL

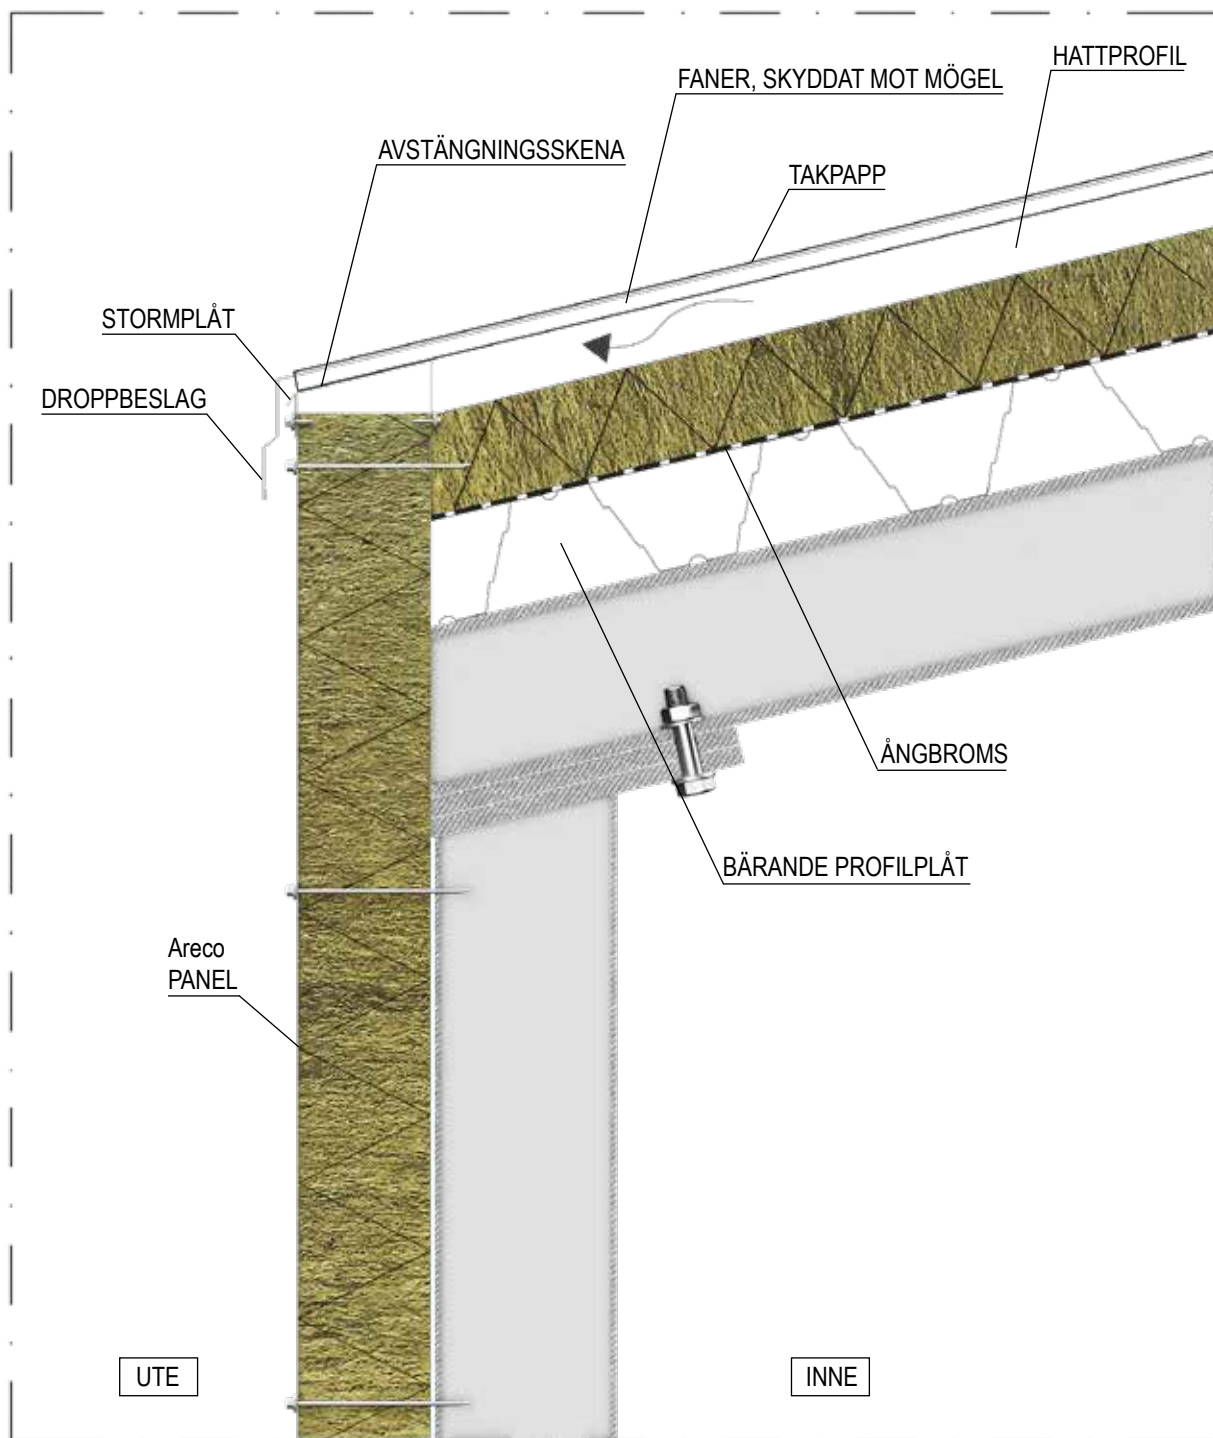

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

STRUKTURELLA DETALJER OCH ISOLERING ENLIGT KONSTRUKTÖR.




Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025


VENTILERAD TAKFOT
VERTIKAL SNITT
D-50

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

Areco SANDWIC HPANEL

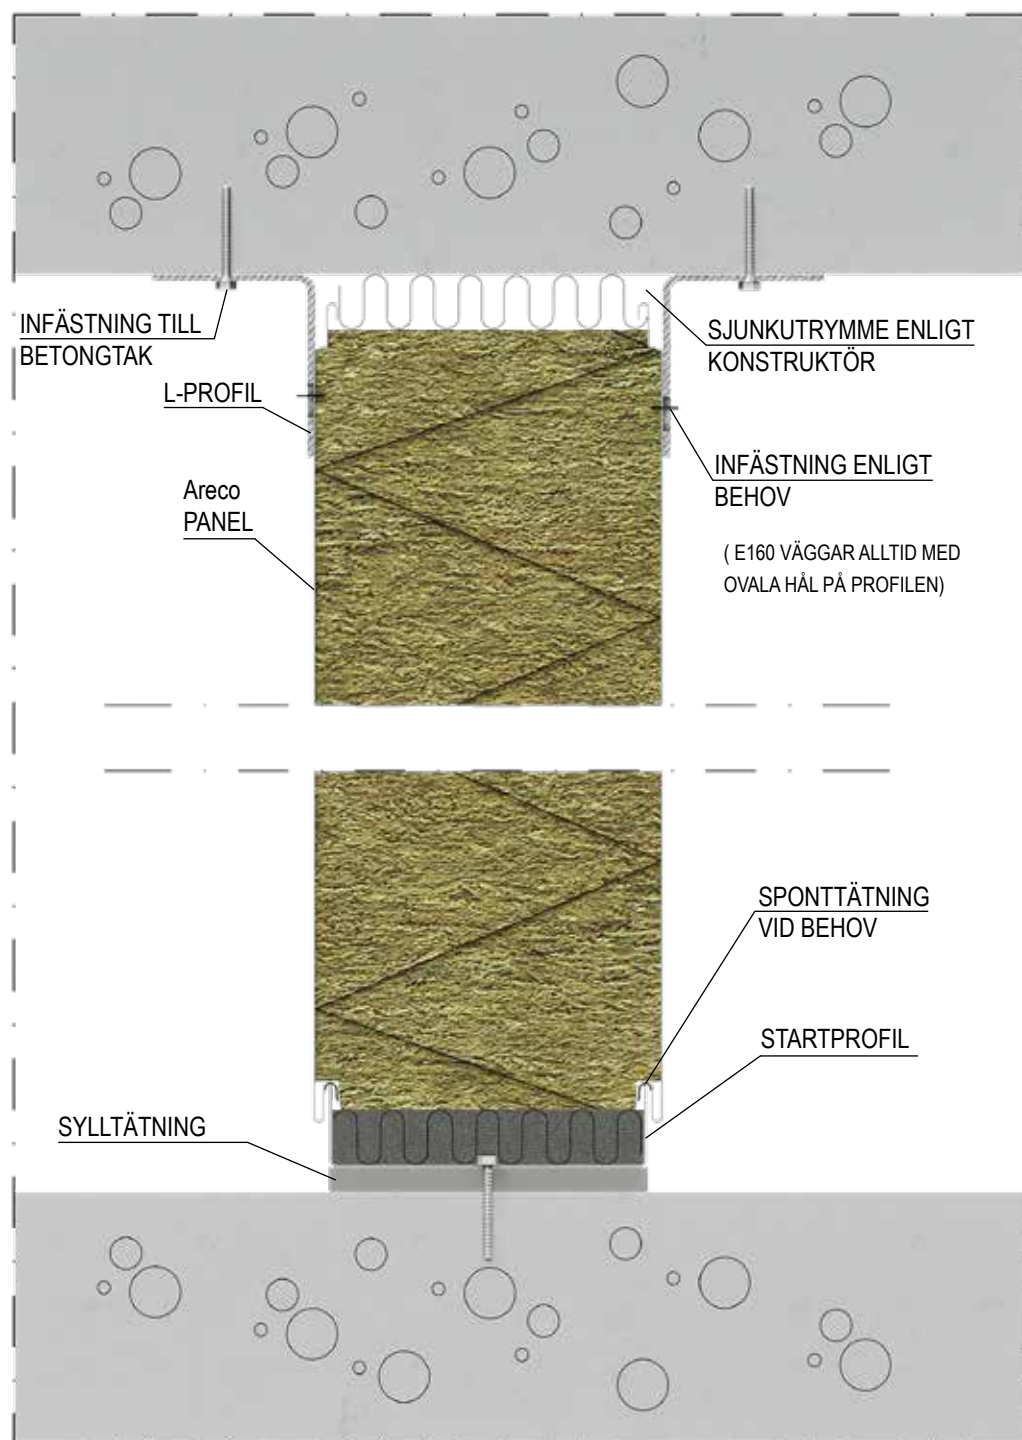

Areco SANDWIC HPANEL

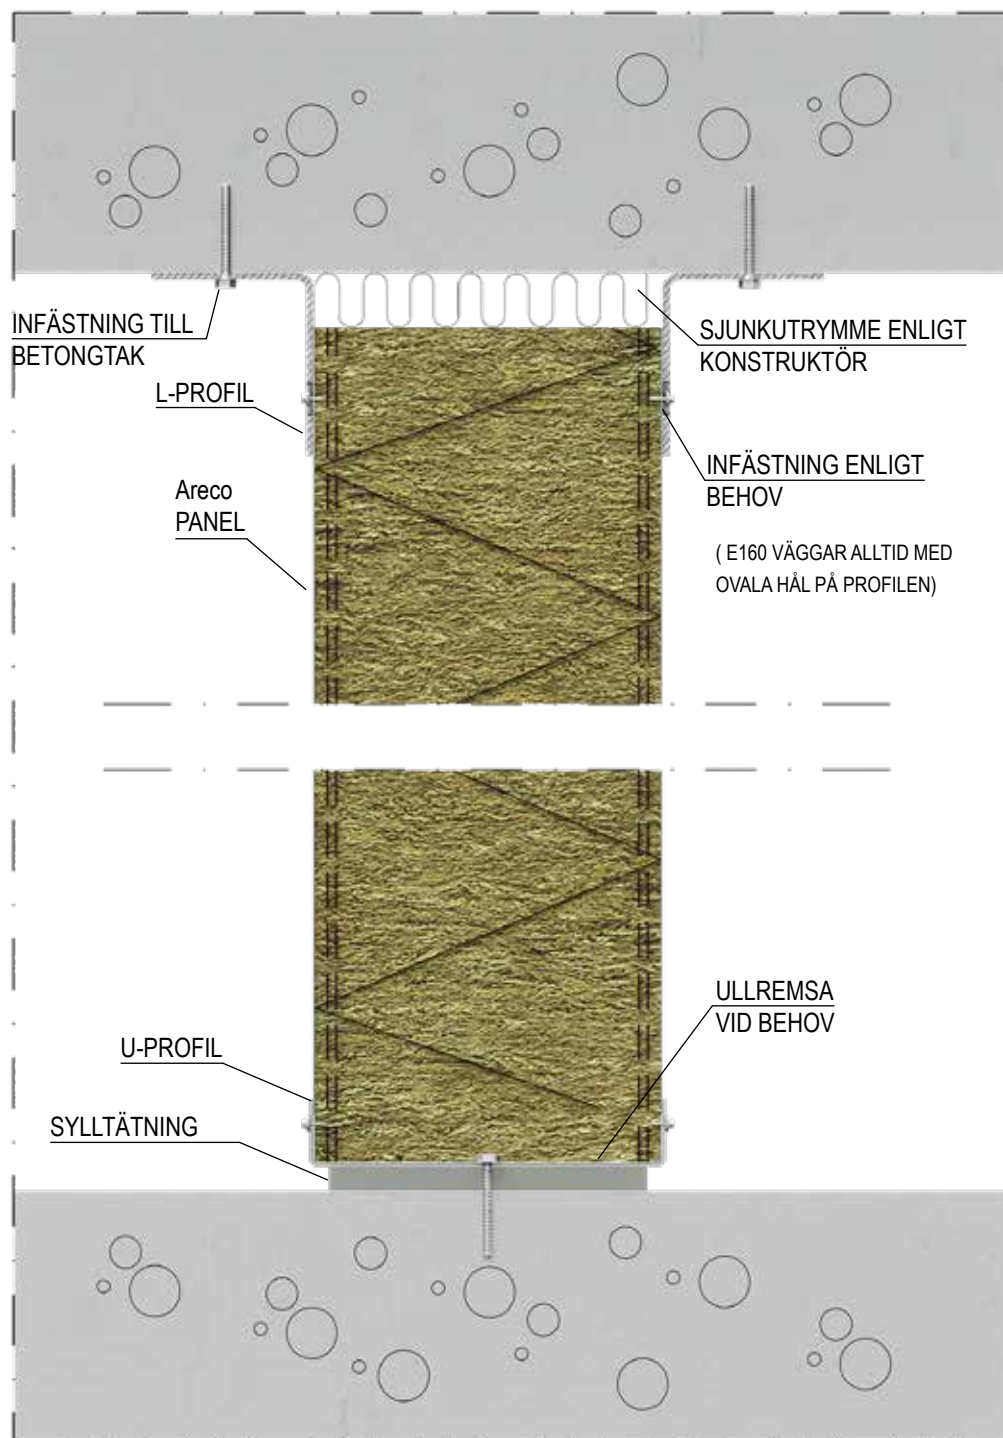

Areco SANDWIC HPANEL

TÄTNING MED FOGMASSA

TÄTNINGSBAND

FÖNSTERBESLAG

SKYDDSPÅLÅT

INFÄSTNINGSPROFIL

KOPPLING MED SJUNK-
UTRYMME

FOGBESLAG

ISOLERING + FOGMASSA
ÅNGBROMS

UTE

INNE

INFÄSTNINGSPROFIL VID
GLASETS STÖDKONSOL.
OCKSÅ VID VERTIKAL
PROFIL OM NÖDVÄNDIGT

SKYDDSPÅLÅT

STORMPLÅT

FOGLISTA

ISOLERING + FOGMASSA
ÅNGBROMS

VID BEHOV
(GLASETS VIKT,
PROFILENS DJUPHET)

areco


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025

GLASFASAD OCH FÖNSTER
VERTIKAL SNITT
D-60

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

Areco SANDWIC HPANEL

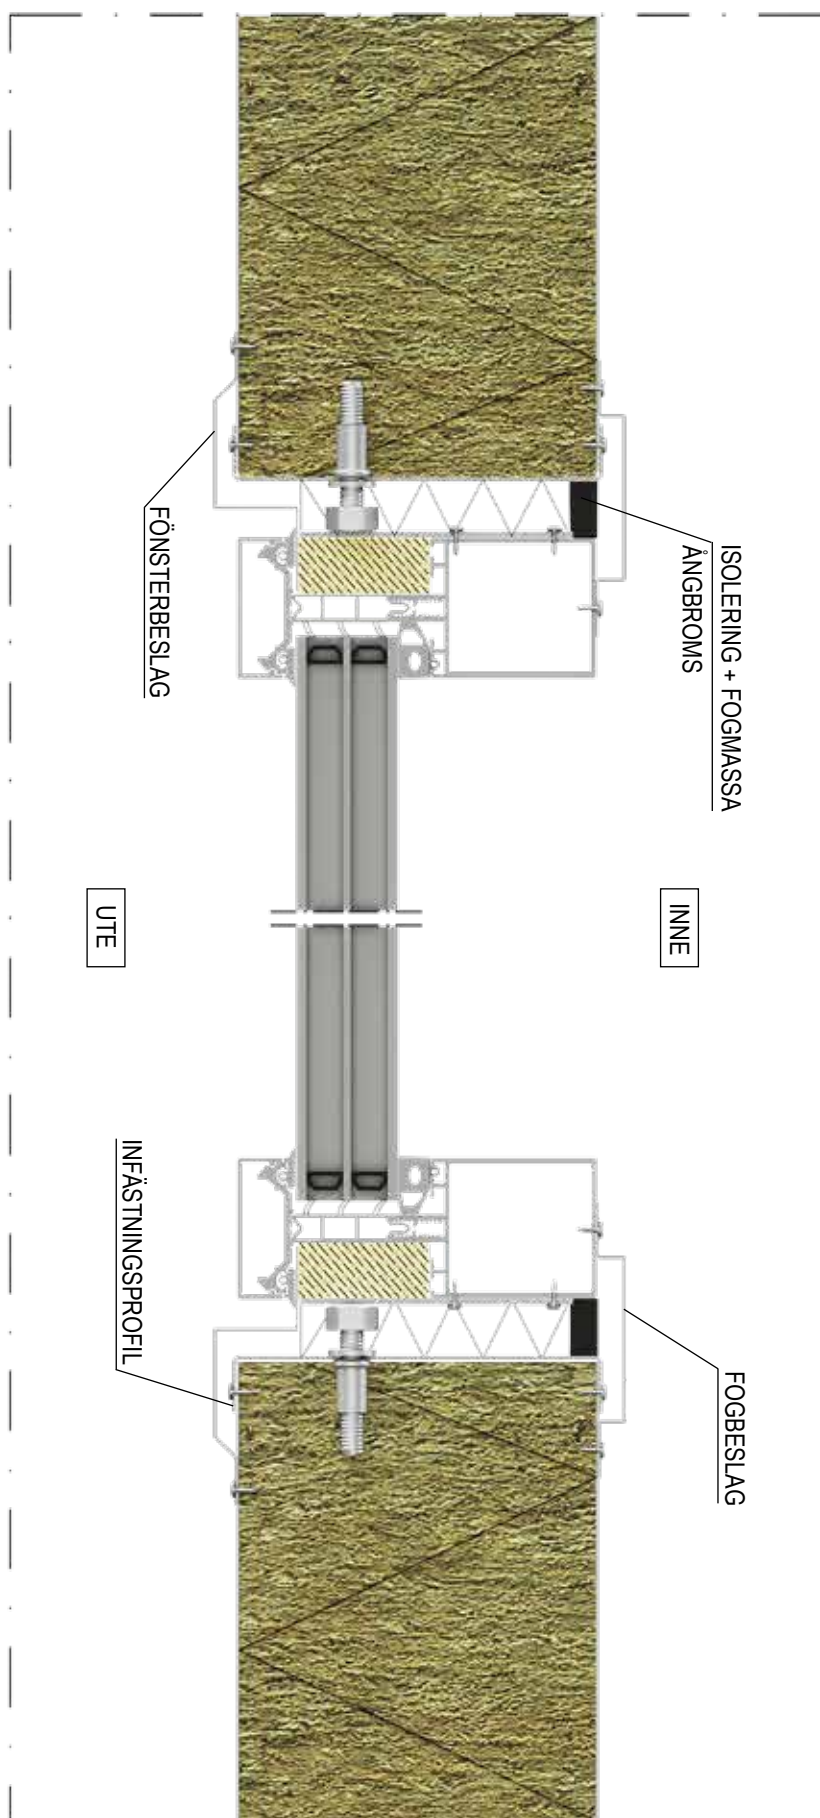

areco


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025

GLASFASAD OCH FÖNSTER
HORISONTELL SNITT
D-61

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

Areco SANDWIC HPANEL

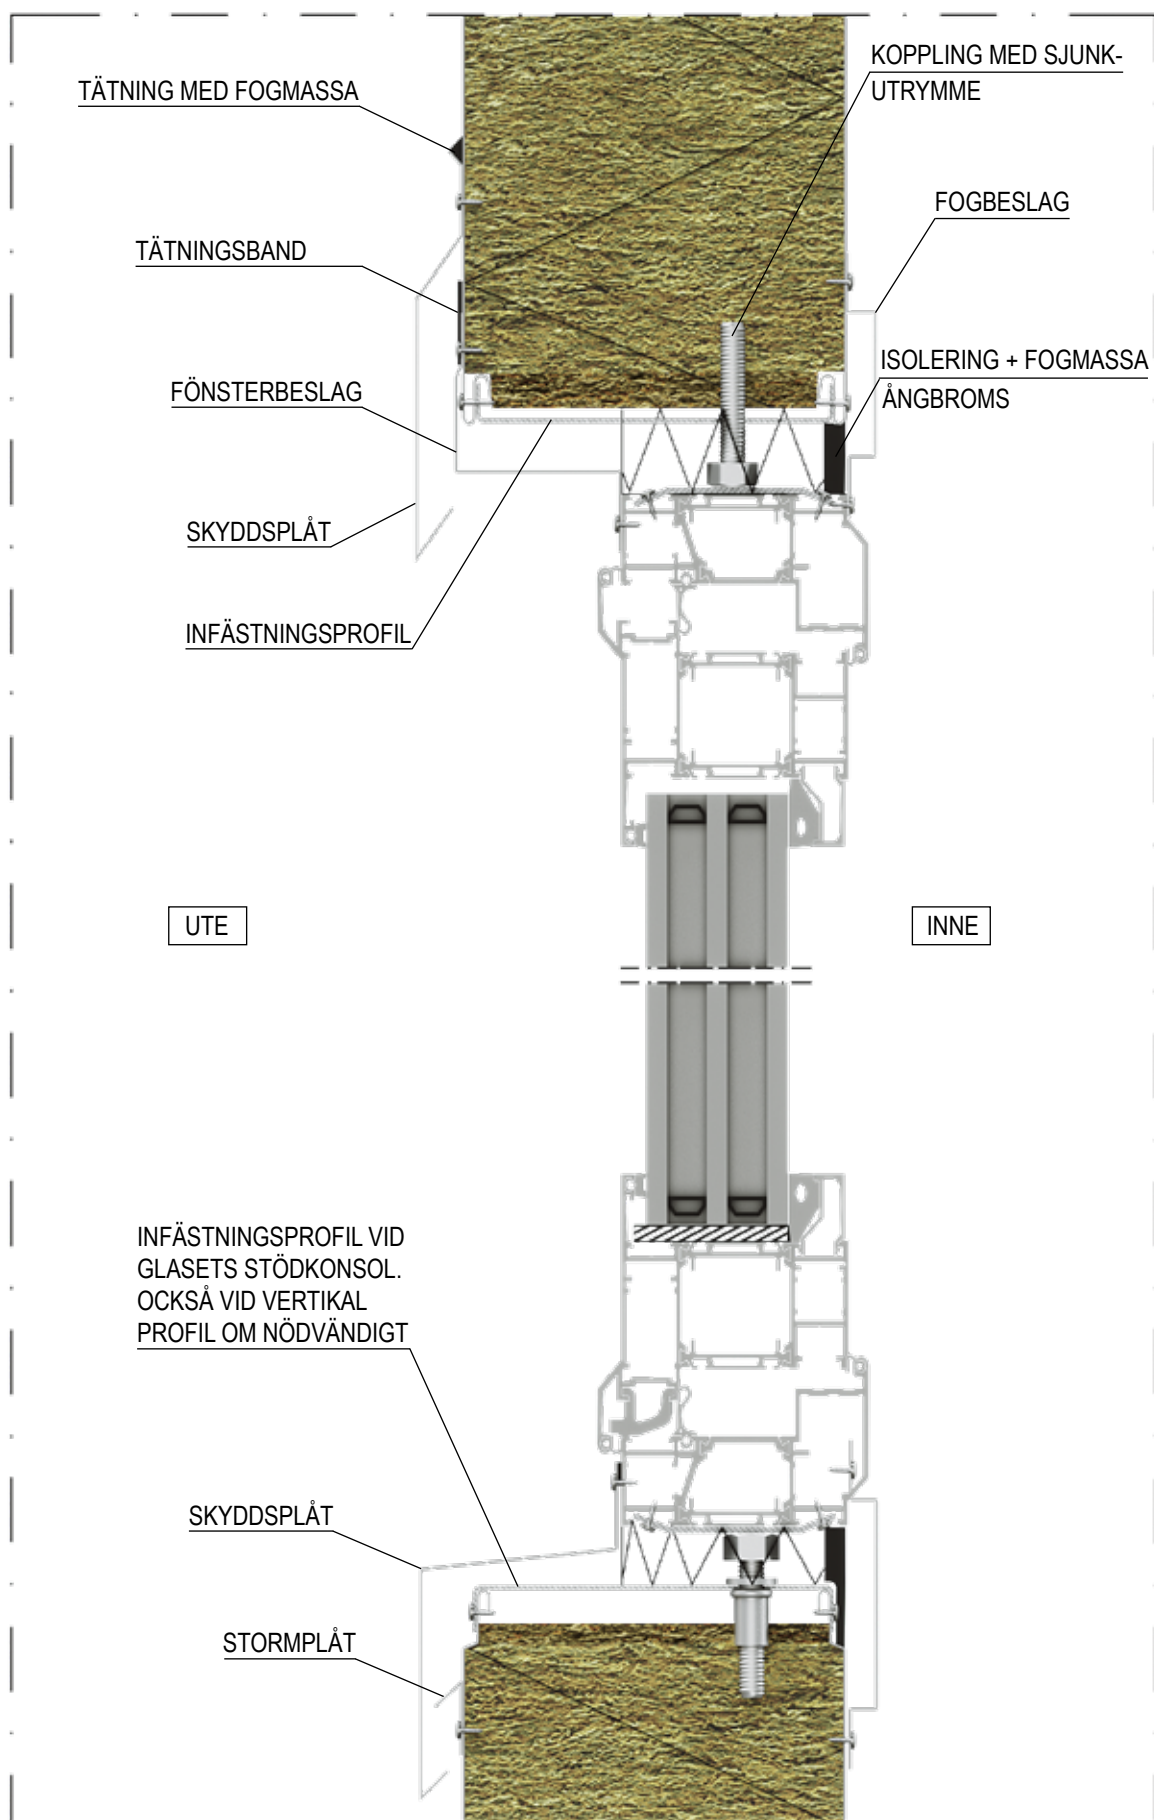

areco


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025

UTÅÖPPNANDE FÖNSTER
VERTIKAL SNITT
D-62

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

Areco SANDWIC HPANEL

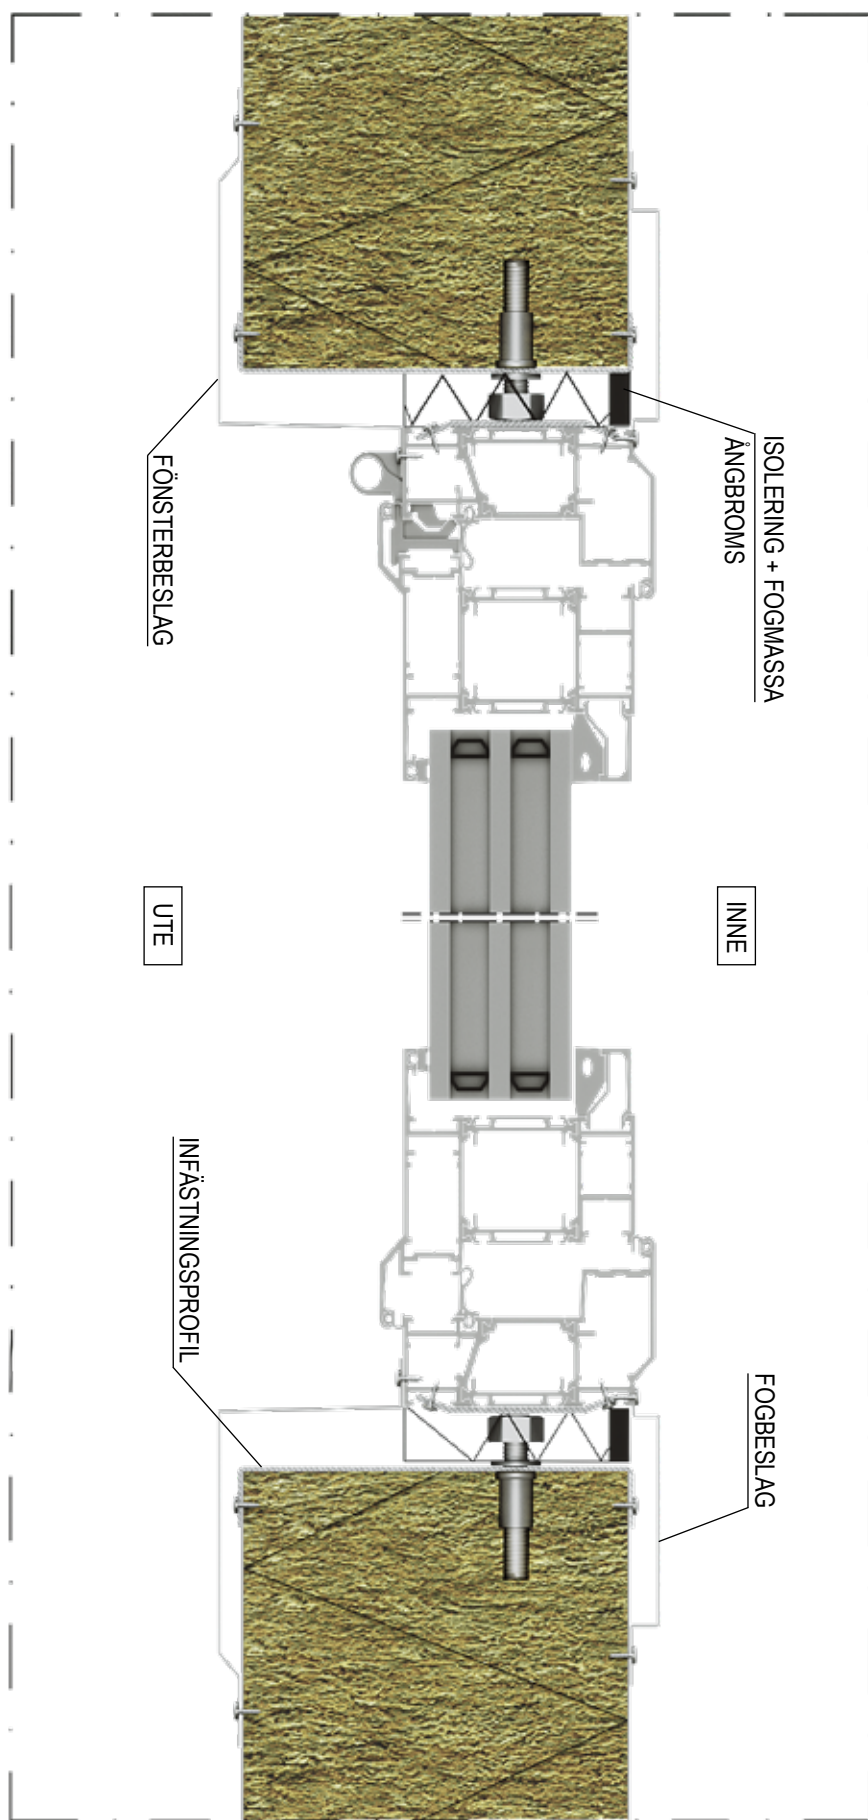

areco


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025


UTÅTÖPPNANDE FÖNSTER
HORIZONTELL SNITT
D-63

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)


Areco SANDWIC HPANEL

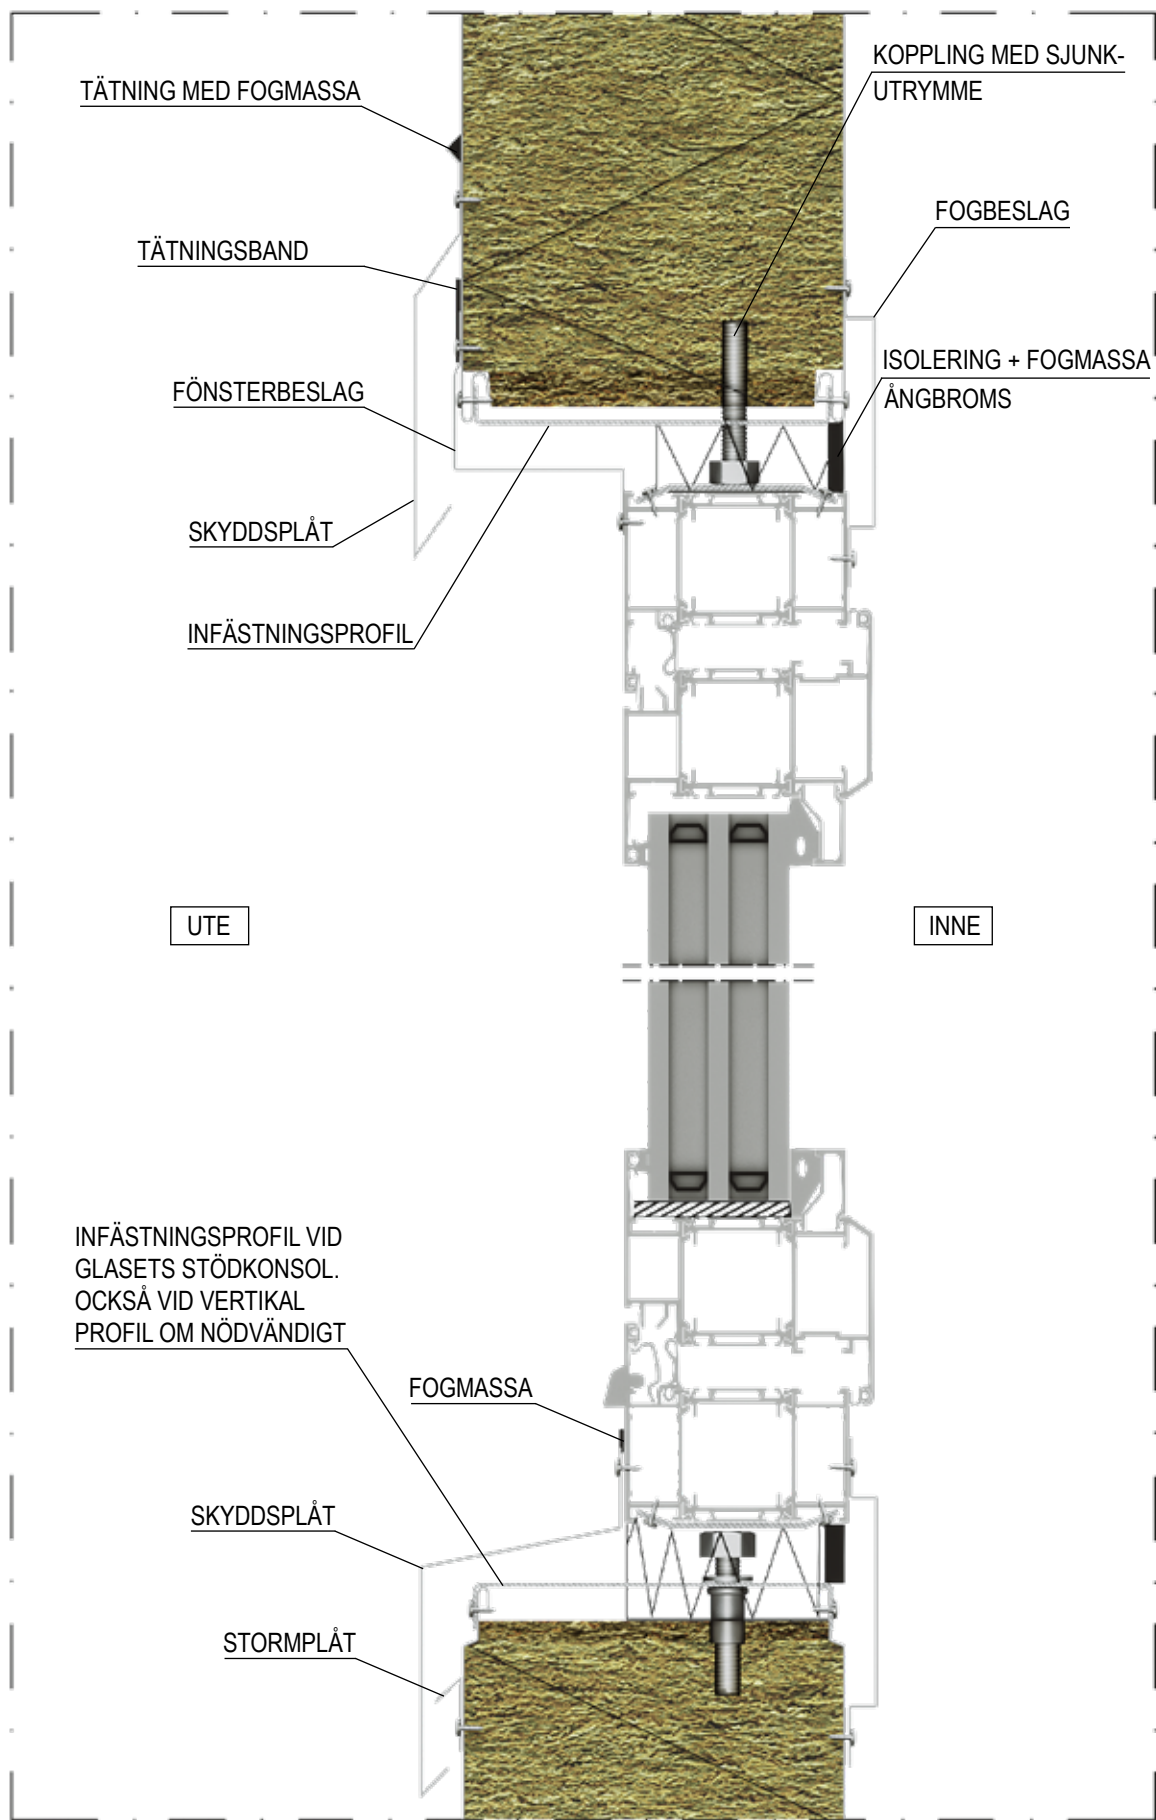

Areco SANDWIC HPANEL

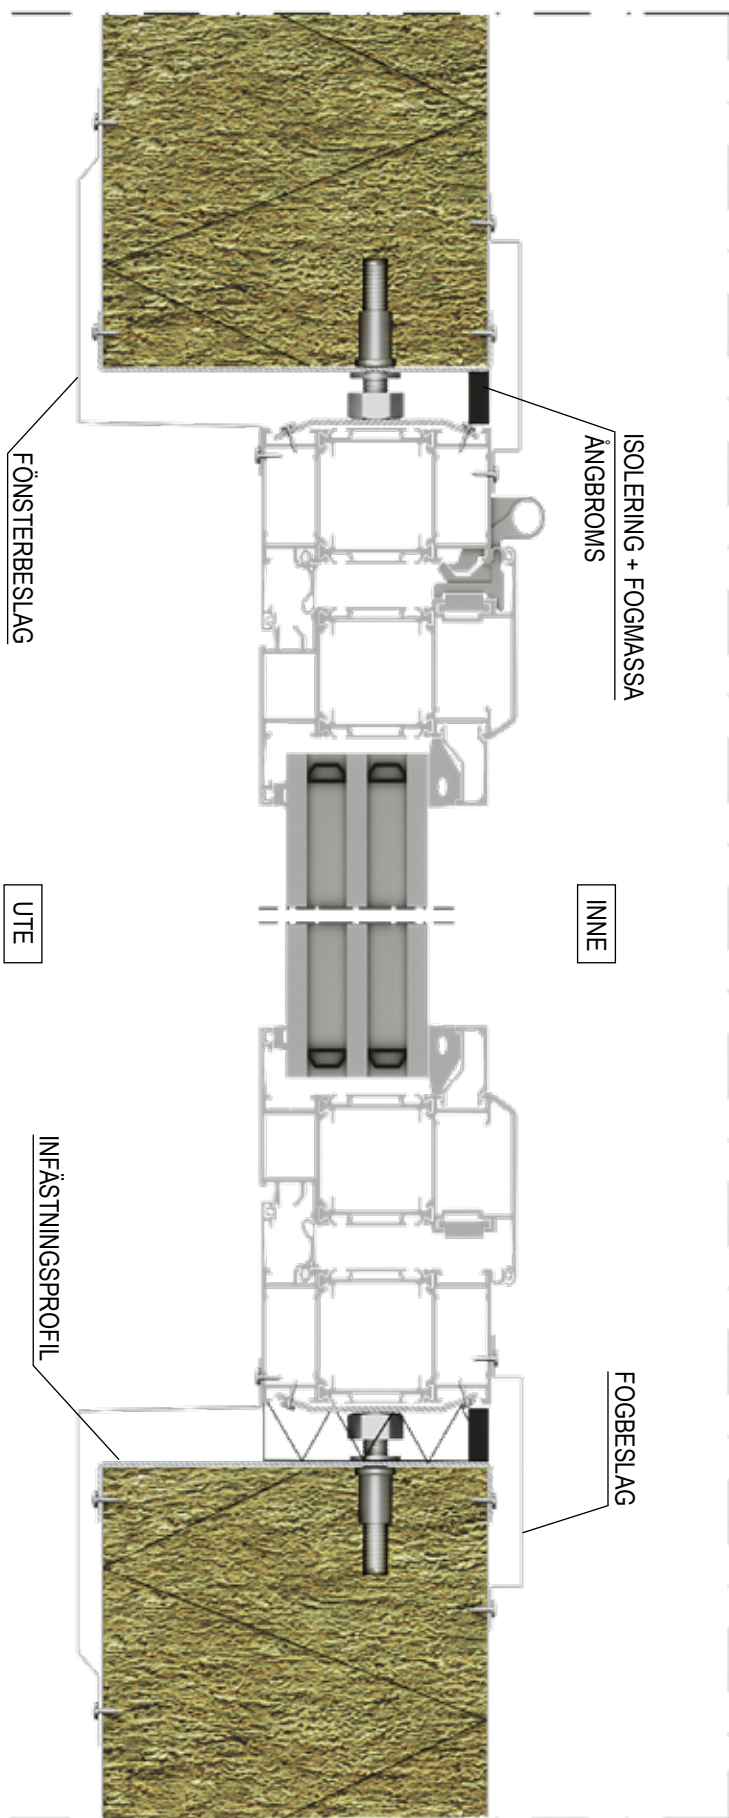

Areco SANDWIC HPANEL

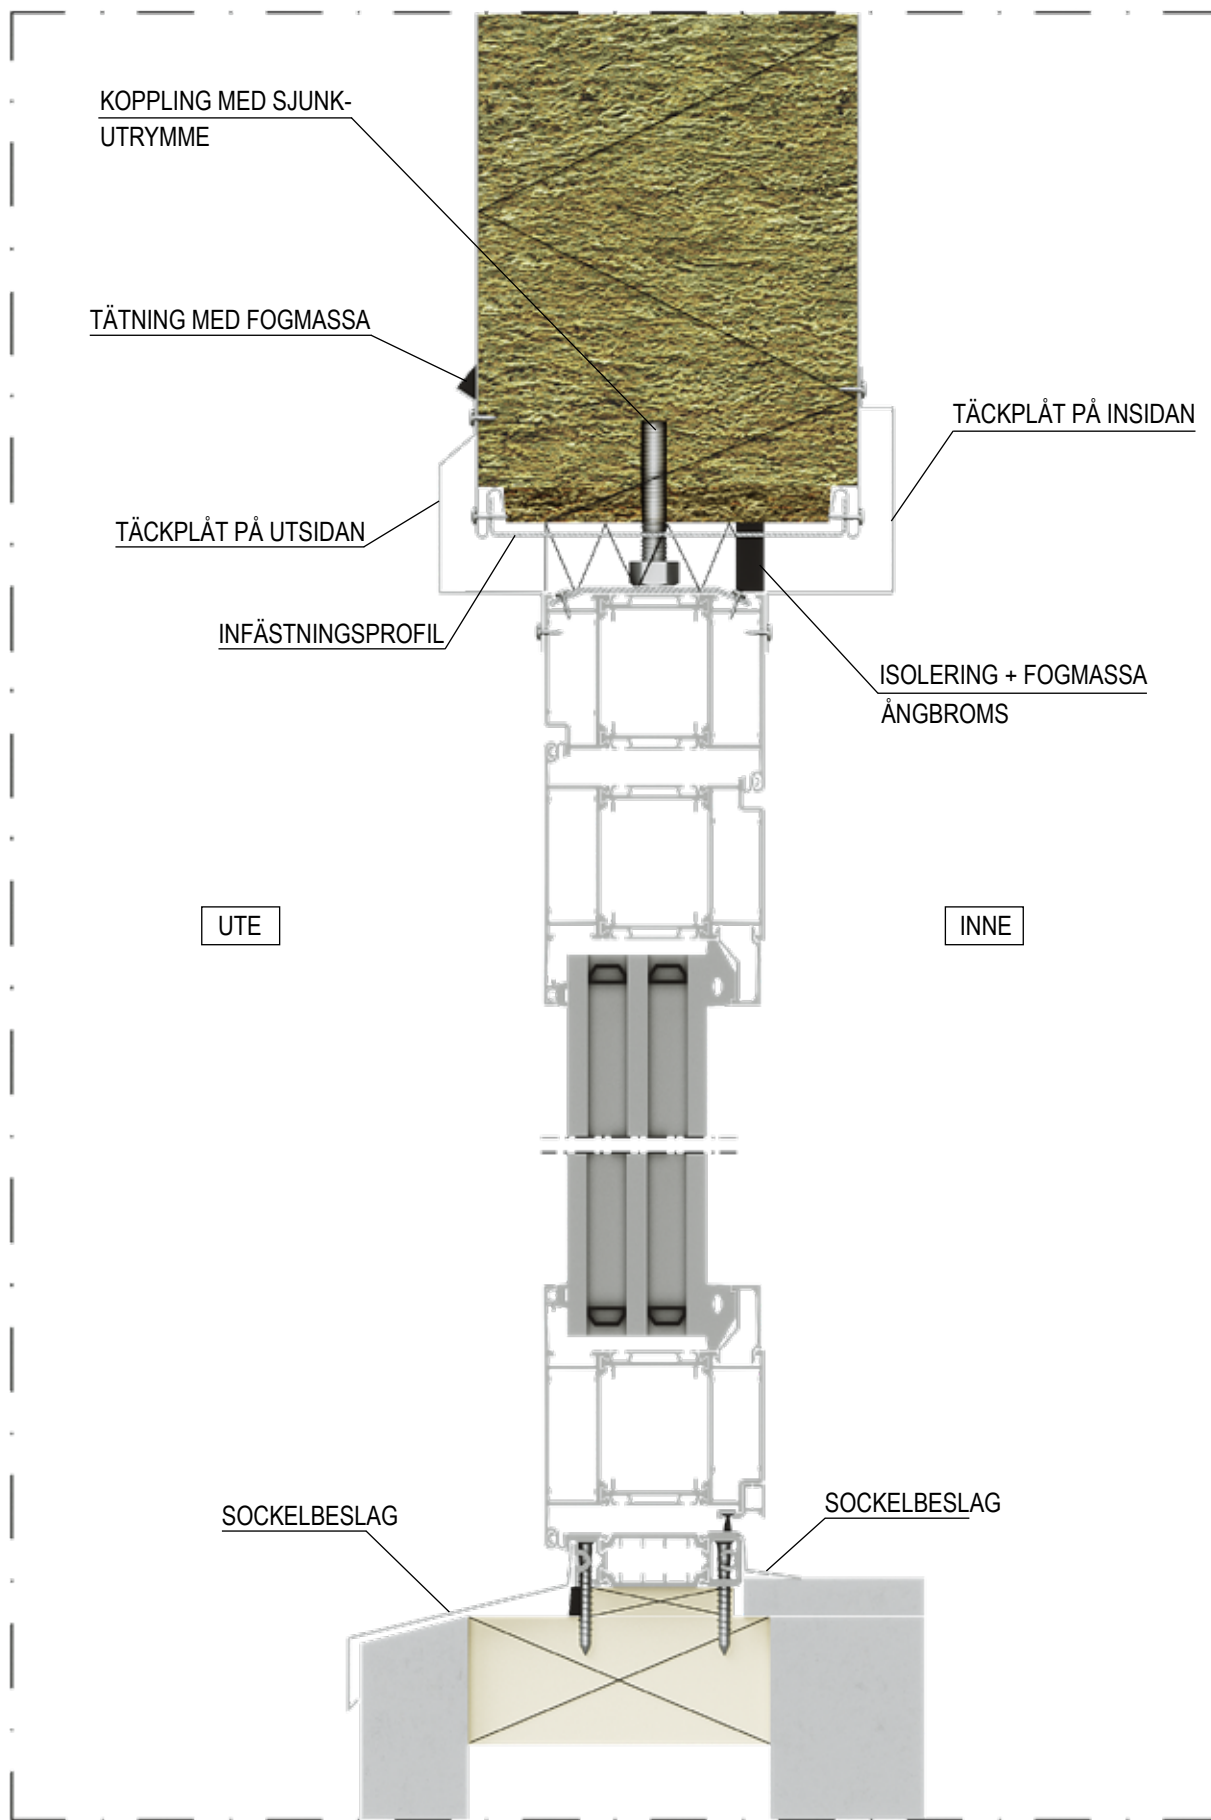

areco


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025

UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR
VERTIKAL SNITT
D-70

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

Areco SANDWIC HPANEL

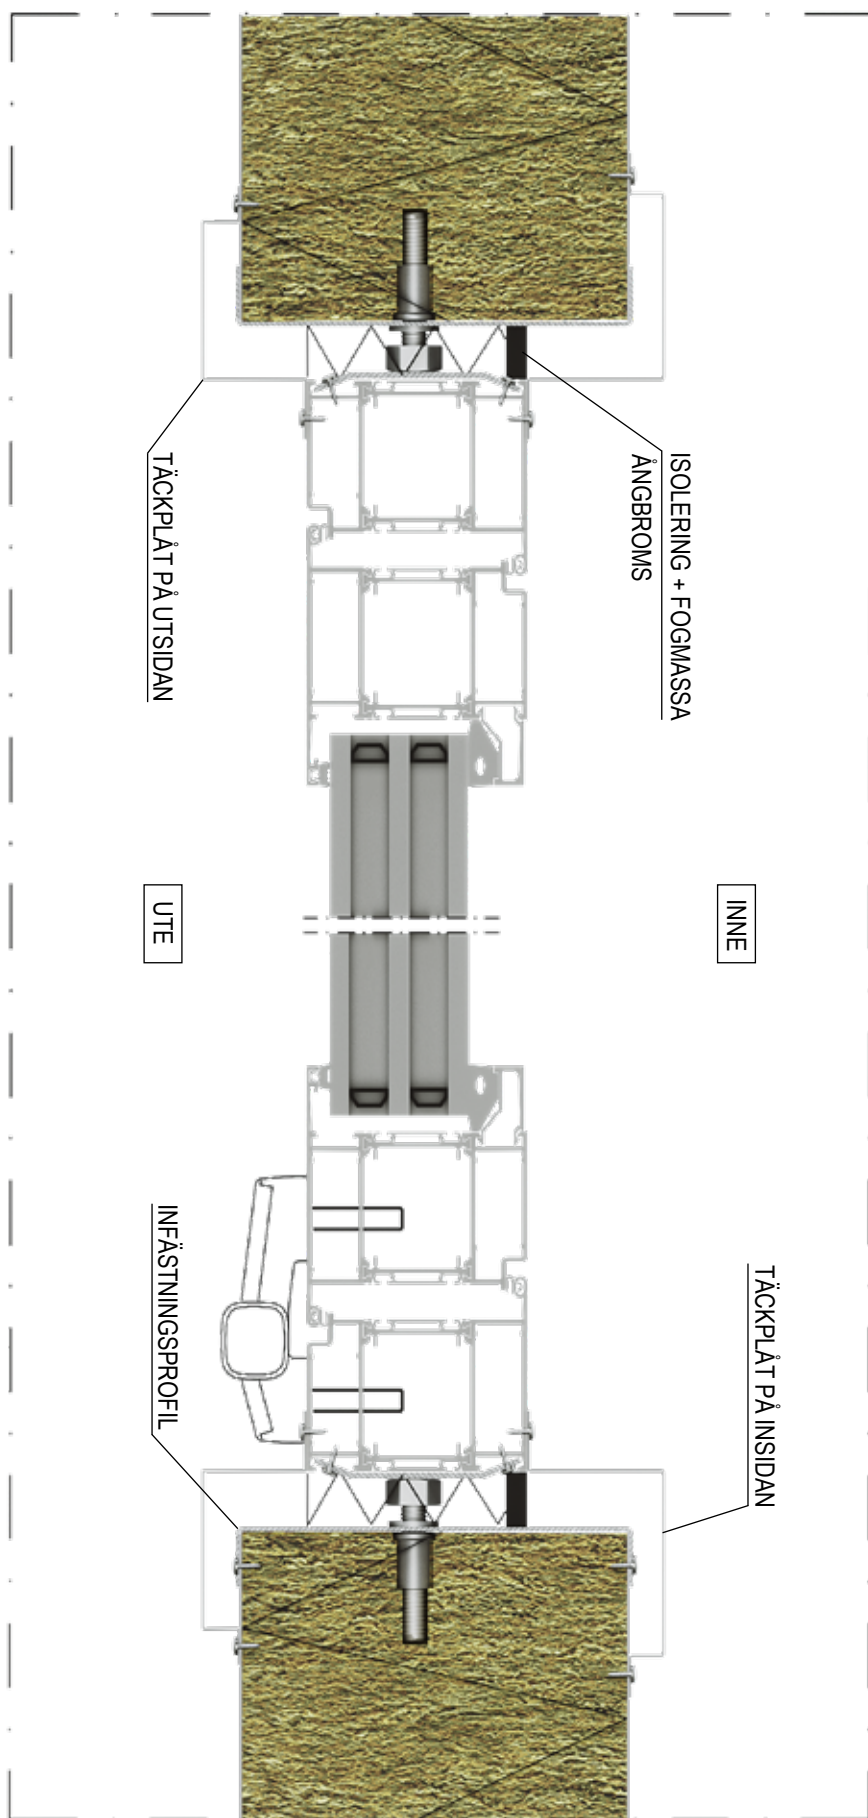

areco



Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025

UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR
HORIZONTELL SNITT
D-71

Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

Areco SANDWIC HPANEL

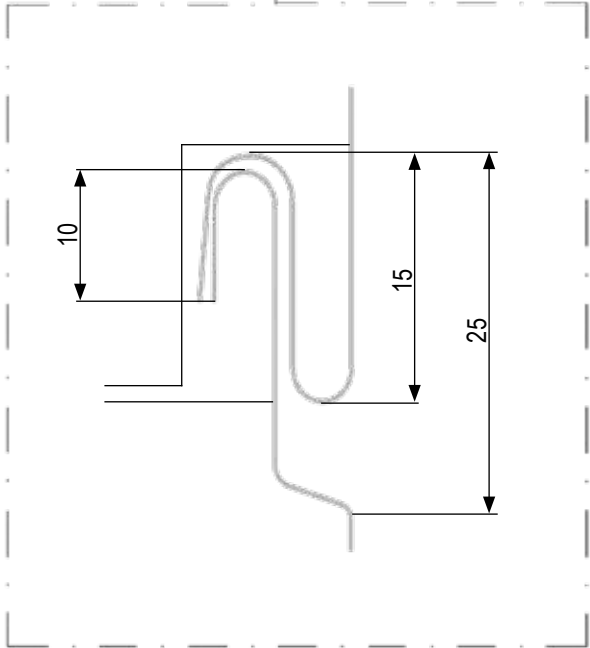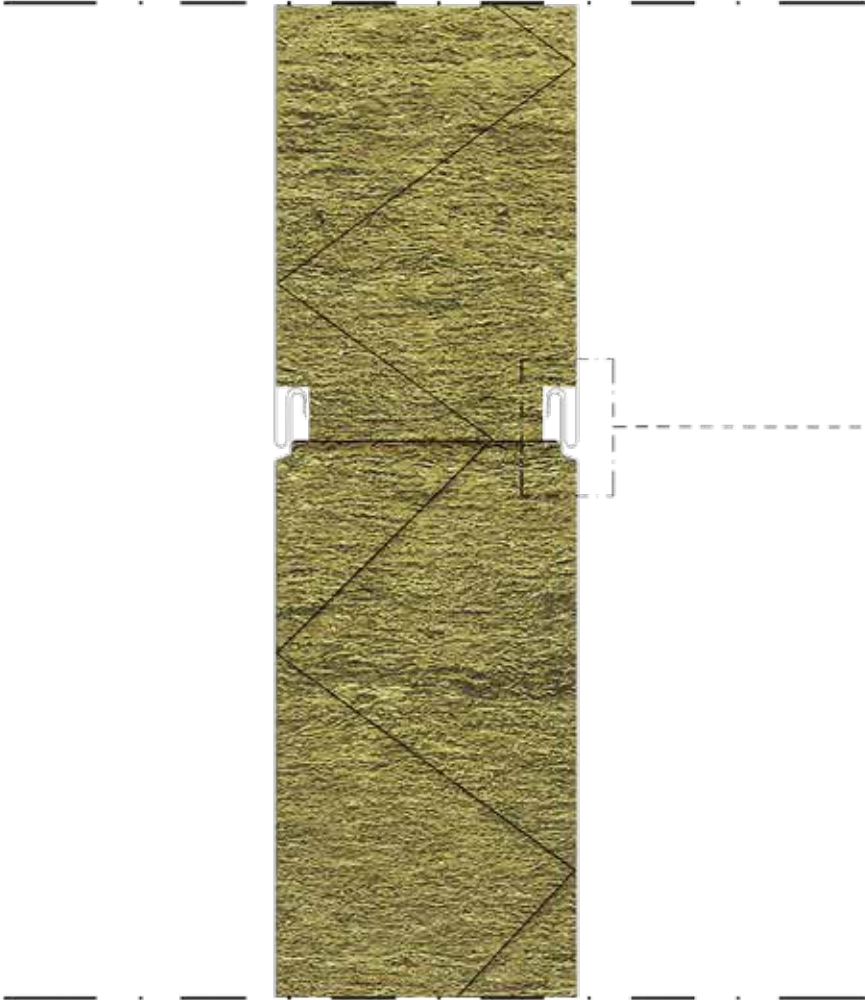


Areco Profiles AB
Vinkelgatan 13
SE-211 24 Malmö
+ 46 40 698 5100

Date
07.2025

ELEMENTSKARV
VERTIKAL SNITT
D-100


Schematic diagram—not for sizing
ASP, copying prohibited
Areco Sandwich Panel (ASP)

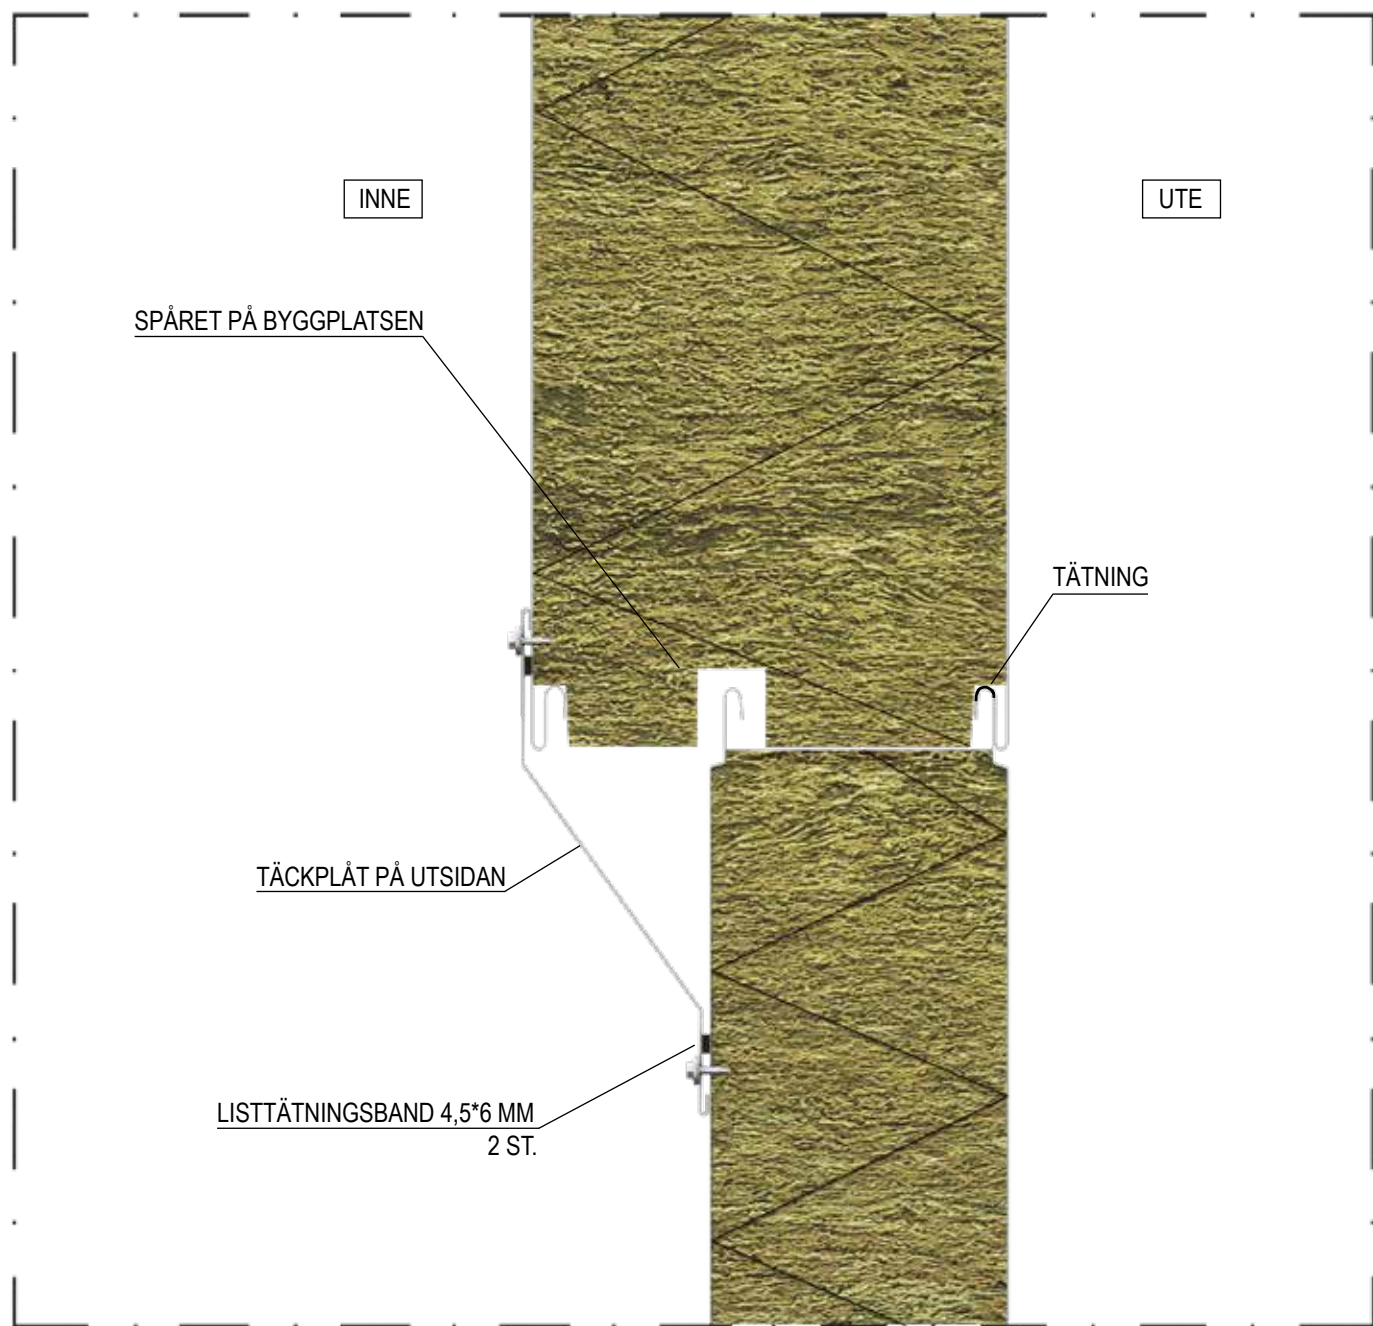


ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

PLÅTBESLAGEN PÅ INSIDAN TÄTAS ÅNGTÄTA, SKARVARNA KITTAS.
SPÅRET TILL ÖVRE ELEMENTENS ULL SKÄRS PÅ BYGGPLATSEN.

Areco SANDWIC HPANEL

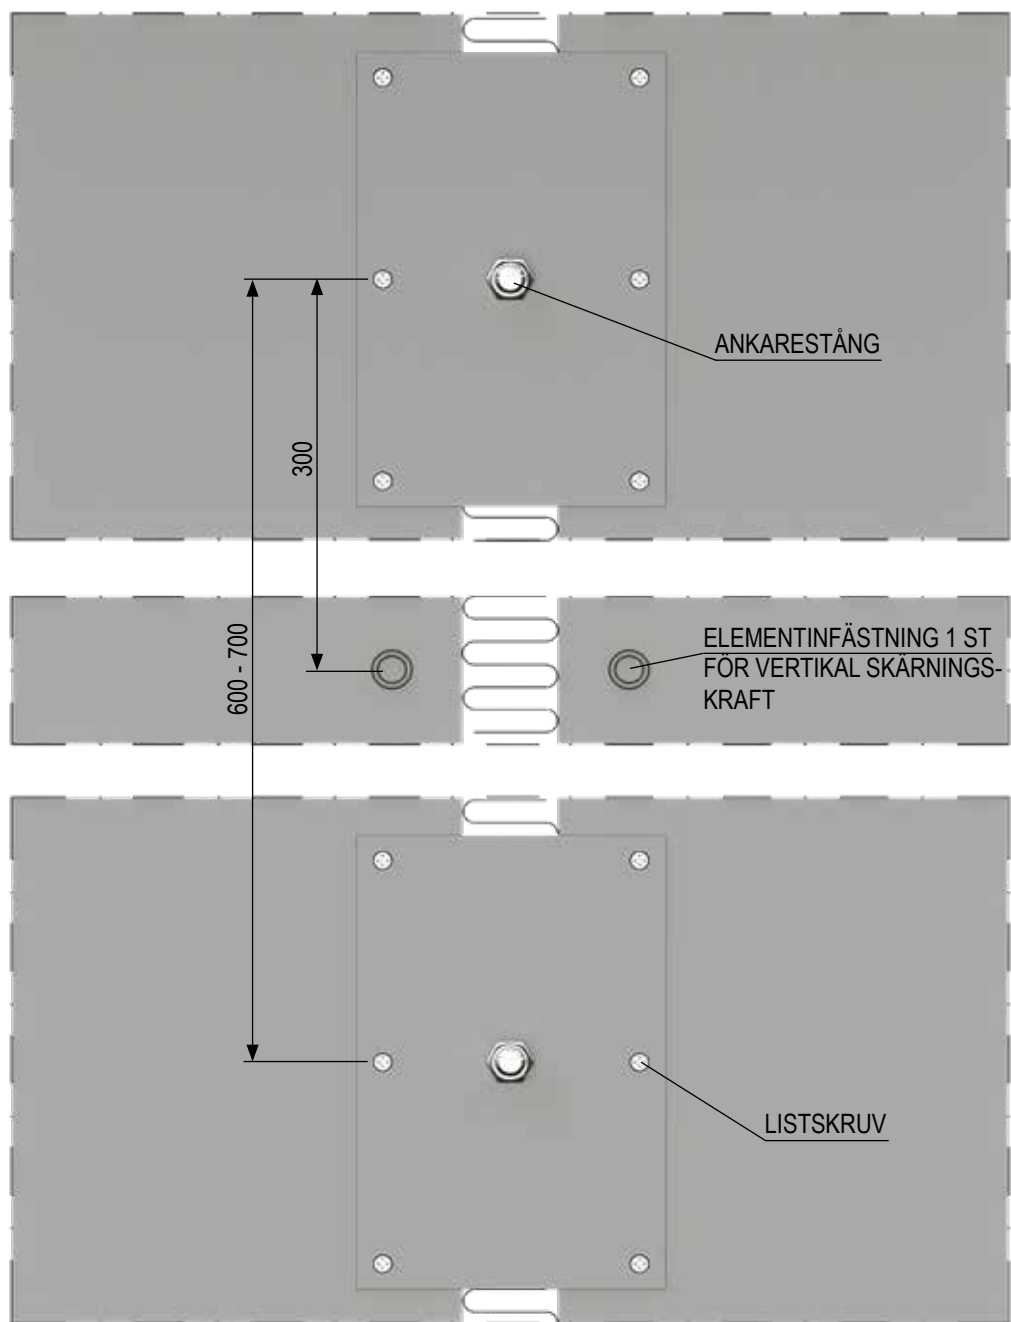

Areco SANDWIC HPANEL

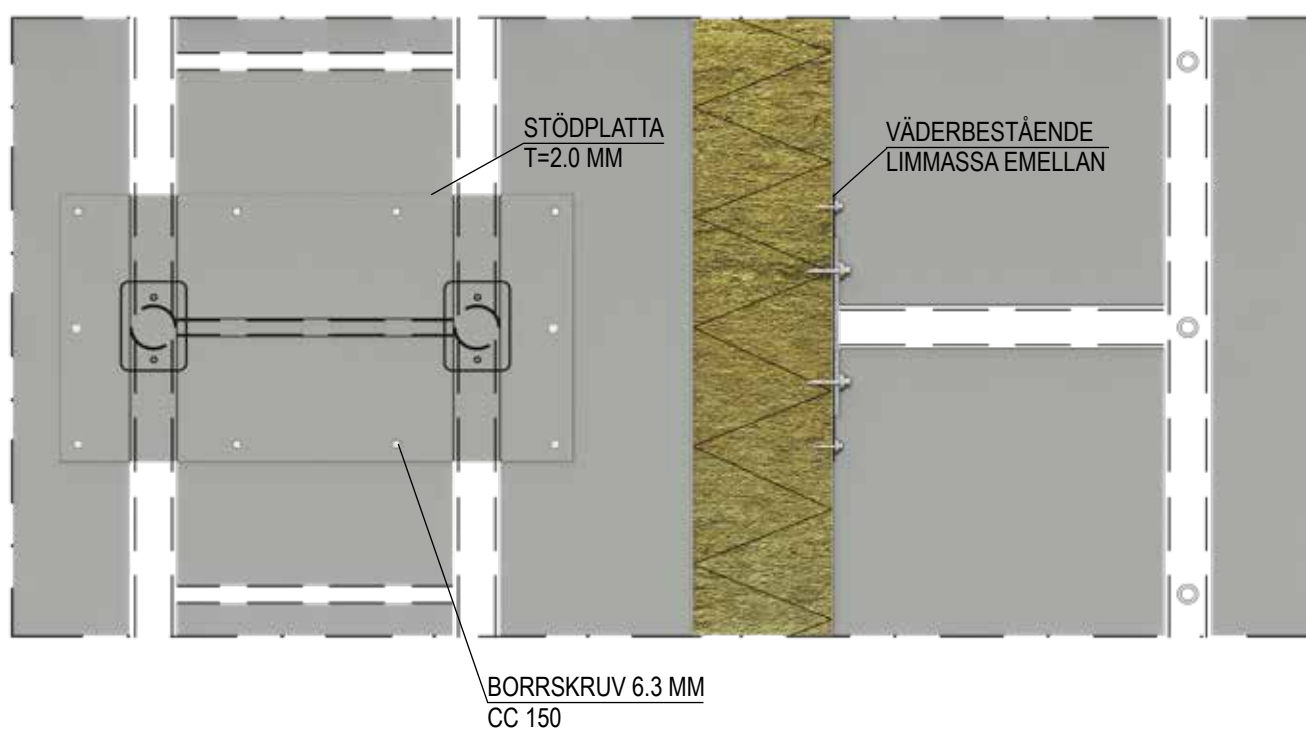

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

INFÄSTNING BARA PÅ YTAN ÄR TILLÅTER ÄNDAST FÖR TILLFÄLLIGT ANVÄNDA
STEGAR. FÖR ÅTERKOMMANDE BRUK KRÄVS INFÄSTNING GENOM ELEMENTET,
STÖDPLÅTAR PÅ BÅDA SIDOR.